



Palackého 493
769 01 Holešov, Vsetuly, CZ
Tel.: +420 573 514 211
Fax: +420 573 514 227
E-mail: elko@elkoep.com
Web: www.elkoep.com

RF Control® OASiS & Touch Compatible

Varování!

Varovanie!

Warning!

Avertizare!

Ważne!

Figyelmeztetés!

Внимание!

Návod na použití je určen pro montáž a pro užívatele zařízení. Návod je vždy součástí balení. Instalaci a připojení mohou provádět pracovníci s příslušnou odbornou kvalifikací, při dodržení všech platných předpisů, kteří se dokonale seznámili s tímto návodom a funkcí přístroje. Bezproblémová funkce přístroje je také závislá na předchozích stupních transportu, skladování a zácházení. Pokud objevíte jakékoli známky poškození, deformace, nebo křivkostí nebo chybějící díl tento výrobek neinstalujte a reklamujte jej u prodejce. S výrobkem či jeho částí se musí po ukončení životnosti zacházet jako s elektrotechnickým odpadem. Při zahájení instalace se ujistěte, že všechny vodidla, připojené části svorky jsou bez napájení. Při montáži a údržbě je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, normy, směrnice a odborná ustanovení, při práci s elektrickými zařízeními. Nedotýkejte se částí přístrojů, které jsou pod napětím – nebezpečí ohrození života. Z důvodu prostupnosti RF signálu dbejte na správnou umístění RF komponentů v budově, kde se bude instalace provádět. RF Control je určen pouze pro montáž do vnitřních prostor. Přístroje nejúřad pro instalaci do venkovních a vlněk prostor, nesmí být instalován do kovových rozvaděčů a do plastových rozvaděčů s kovovými dvířkami – zmenoznať se tím prostupost radiofrekvenčního signálu, nepoužívejte v oblasti zdroje vysokofrekvenčního rušení. RF Control se nedoporučuje pro ovládání přístrojů zajišťujících životní funkce nebo pro ovládání rizikových zařízení jako jsou např. čerpadla, el. topidla bez termostatu, výtahy, kladostroje ap. - radiofrekvenční přenos může být zastíněn překážkou, rušen, baterie vysílače může být vybita ap. a tím může být dálkový ovládání zmenoznařeno.

Návod na použitie je určený pre montáž a pre užívateľa instalačie. Návod je vždy súčasťou balenia. Instálaciu a pripojenie môžu robiť iba pracovníci s príslušnou odbornou kvalifikáciou, pri dodržaní všetkých platných predpisov, ktorí sú dokonale zoznámlí s týmto návodom a funkciou prístroja. Bezpečnosť funkcie prístroja je tiež závislá na správnom používaní a skladovaní, a zaobchádzaní so spôsobom transportu.

Pokiaľ objavíte akékoľvek známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo chýbajúcej diel, tak tento výrobok neinstalujte a reklamujte ho u predajcu. S výrobkom by mali vždy časťami sa musí po ukončení životnosti zaobchádzať ako s elektronickým odpadom. Pred začatím instálacie sa uistite, že všetky vodiče pripojené diely sú čisté a bez poškodenia. Vložte do svorky sú vezapäť. Pri montáži a údržbe je nutné dodržiavať predpisy, normy, smernice a odbornú ustanovenia pre prácu s elektrickými zariadeniami. Nedotýkať sa časti prístroja, ktoré sú pod napätiom a nebezpečivo ohrozené záťažou. Z dôvodu využitia preprístroj RF signálu dbajte na správnom umiestnení RF komponentov v budove, kde sú bude instalovať robít. RF Control je určený iba pre montáž do vnútorných prístroiarov. Prístroje, ktorí sú určené pre instálaciu do vonkajších a vlnkých prístroiarov a nesmú byť inštalované do kovových rozvadzák a do plastových rozvadzák s kovovými dverami - zmenzoň sa tak preprístroj rada rádioreflektívneho signálu, nepoužívať v oblasti zdroja vysokofrekvenčného rušenia. RF Control sa nedoporučuje pre ovládanie prístrojov zaistujúcich životosť funkcie alebo pre ovládanie rizikových zariadení ako sú napr. elektrák, el. kúrenie bez termostatu, výťahy, kladkostroje a pod. - rádioreflektívny prenos možno byť tieneny prekážkou, rušený, batériu vysielača môže byť vybitá a pod., a tým môže byť dialkové ovládanie zmenzené.

Instruction manual is designated for mounting and also for user of the device. It is always a part of its packing. Installation and connection can be carried out only by a person with adequate professional qualification upon understanding this instruction manual and functions of the device, and while observing all valid regulations. Trouble-free function of the device also depends on transportation, storing and handling. In case you notice any sign of damage, deformation, malfunction or missing part, do not install this device and return it to its seller. It is necessary to treat this product and its parts as electronic waste after its lifetime is terminated. Before starting installation, make sure that all wires, connected parts or terminals are de-energized. While mounting and servicing observe safety regulations, norms, directives and professional, and export regulations for working with electrical devices. Do not touch parts of the device that are energized – life threat. Due to transmissivity of RF signal, observe correct location of RF components in a building where the installation is taking place. RF Control is designated only for mounting in interiors. Devices are not designated for installation into exteriors and humid spaces. The must not be installed into metal switchboards and into plastic switchboards with metal door – transmissivity of RF signal is then impossible, do not use in areas affected by high-frequency interference. RF Control is not recommended for pulleys etc. – radiofrequency signal can be shielded by an obstruction, interfered, battery of the transceiver can get flat etc. and thus disable remote control.


Descrierea va prezenta instalarea dispozitivului și a metodelor de programare. Montarea se face de oameni specializați care cunosc modul de funcționare a acestor dispozitive... dacă dispozitivul se deformează se strică sau este lovita nu trebuie montat ci dusa înapoi la locul de unde s-a cumpărat. Dupa treerea duratei de viata a dispozitivului trebuie aruncate în locuri speciale pt protectia mediului. Sa se monteze doar cand tensiunea subse decupleaza. Atingerea lucurilor sub tensiune este periculos. Trimiterea semnalului de comanda se face prin radio freagenta (RF), și este nevoie de amplasarea lor în locuri speciale pt buna functionare. Sistemul RF trebuie folosită pt interiorul locuințelor, spațiiilor, nu se folosește pe exterior sau în spatii umede. Nu se pot folosi în cutiere de comandă metalice sau care au usi metalice pt ca pot perturba freagenta radio. Datorită modalității de transmitere a semnalului RF, vră fătuim să observăm localizarea corectă a componentelor RF într-o clădire unde are loc instalarea unui astfel de sistem. Sistemul RF este destinat numai montării în interior, componentele sistemului neputând fi instalate în zone exterioare sau cu umiditate ridicată. Deasemenea instalarea nu trebuie făcută în cutii metalice sau din material plastic cu ușă metalică. În astfel de cazuri transmisarea semnalului RF ar fi imposibilă, nu folosind în domeniul de interferență cu frecvența ridicată. Sistemul RF nu este recomandat pentru scripte. În sfîrșit, în cazuri freagenta radio poate fi obstruționată sau interferată de obstacole metalice, ducând la galoreea bateriei telecomenzi și astfel la imposibilitatea utilizării ei.

Instrukcja obsługi przeznaczona jest do montażu i do użytkownika systemu. Instrukcja jest częścią opakowania produktu. Instalacja i podłączenie mogą wykonywać tylko pracownicy z odpowiednią kwalifikacją, przy przestrzeganiu wszystkich norm i w przyczynie tej instrukcji. Bezproblemowa funkcja aparatu zależy także od transportu dołączenia produktu, składowania i użycia produktu. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, deformacji, nie funkcyjności lub brakującączęści produktu nie instalujesz ale reklamujesz w punktach sprzedaży. Produkt po eksploatacji jest odpadem elektronicznym. Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, czy wszystkie przewody, podłączone części lub zasiski są bez napęcia. Dopuszka montażu serwisu potrzebna jest dotarczająca przepisy normy, dyrektywy i ustalenia fachowe dla złączeń z urządzeniami elektrycznymi. Należy dotykać się części maszyn, które są pod napięciem - zagrożenie życia. Ze względu na przepustowość sygnału radiowego potrzebne jest brzeg pod uwagę umieszczenie komponentów systemu, gdzie będzie instalacja dokonywana. Systemy radiowe przeznaczyony dla montażu wewnątrz budynków. Aparaty nie są przeznaczone dla instalacji w zewnętrznych pomieszczeniach z wyjątkiem, że mogą być instalowane do metalowych rozdzielnic i do szaf z metalowymi drzwiami - co za granicą przepruwostwo sygnału radiowego, nie stosować w pobliżu źródła zakłóceń dużych częstotliwości. System radiowy nie zalecamy stosować do sterowania aparatów zapewniających funkcję życia np. pomp, el. ogrzewanie bez termostatu, windy, itd. - system radiowej transmisji może być zależny od rekonstrukcji, zmiany w budynku, baterii nadajnika (wydawana itd.) nie tyle, zmyć może sterowanie zdalne uniemożliwione.

A tájékoztató útmutatást ad az ezközök üzembe helyezéséről és a felhasználási lehetőségeiről. A felszerelést és az üzembe helyezést csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a megfelelő ismeretekkel és tisztában van az eszközök működésével, funkcióival, valamint az útmutató adataival. Ha az eszközök bármilyen okból megsérülnek, eldeformálódtak, hiányos, vagy hibásan működik, ne szelje fel ezt a használóját, azt, juttassa vissza a vásárlás helyére. Az eszköz élettartamának lejáratakor gondoskodjon annak környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről. Csak fejlesztésgementes állapotban szereljen és stabil kötéseket csináljon a vezetékekben. Feszultség alatt lévő részeken érinteni érvényes. A vezérlőjel átvítéle rádiófrekvencián történik (RF), ezért szükséges az eszközök megfelelő elhelyezését biztosítani az épületben történő telepítésükkel. Az RF átvitel minősége, a jel erősége függ az RF eszközök környezetében felhasznált anyagoktól és az eszközök elhelyezési módjától. Ne használja erős rádiófrekvenciás zavarforrások közéleben. Csak betéti alkalmazásuk esetében használhatók, nem alkalmazhatók külterén, vagy magas paratartalmú környezetben. Kerülje a fém kapcsolószékrénybe, vagy fémtájús kapcsolószékrénybe történő felszerelést, mert a fém felületek gátolják a rádióhullámok terjedését. Az RF rendszer használata nem ajánlott olyan területeken, ahol a rádiófrekvenciás átvitel gátolt, vagy ahol interferenciák léphetnek fel.

Инструкция по монтажу и подключению оборудования является неотъемлемой частью упаковки товара. Монтаж и присоединение к электропитанию могут осуществлять исключительно специалисты, имеющие соответствующую профессиональную квалификацию, при условии соблюдения всех действующих предписаний и подробно ознакомившись с настоящей инструкцией и принципами работы оборудования. Надежность работы оборудования обеспечивается также соответствующей транспортной, складированием и обращением с ним. В случае обнаружения любого визуального дефекта, деформации, отсутствия какой-либо части, а также нефункциональности оборудование подлежит рекламации у продавца. Запрещается его установка при вышеперечисленных дефектах. С отработанными его частями надлежит обращаться как с электрическим ломом, который подлежит утилизации. Перед установкой необходимо убедиться, что все присоединяемые проводники, клеммы, нагрузочные приборы обесточены. При установке и обслуживании необходимо соблюдать все меры предосторожности, нормы, предписанные профессиональными положениями о работе с электрооборудованием. В связи с риском для жизни не присаскиваться к находящимся под напряжением частям оборудования. В связи со способностью пропускать радиочастотные сигналы правильно выбирите место расположения радиочастотных компонентов в здании, в котором будет устанавливаться оборудование. Радиочастотная система, предназначенная для установки внутри помещений. Оборудование не предназначено для установки вне закрытых помещений и влажных пространствах. Его также нельзя устанавливать в металлические распределительные шкафы и пластиковые шкафы с металлическими дверками. В случае установки оборудования в вышеуказанных местах ограничивается радиус действия радиочастотного сигнала, не используя близко источника высокочастотных помех. Не рекомендуется применять радиочастотную систему для управления оборудованием, обеспечивающим функции жизнедеятельности или для управления оборудованием, имеющим степень риска, как например, водяные насосы, электробреэреты без терmostата, лифты и т.д., так как радиочастотная передача может быть экранирована препятствием, находящимся под воздействием помех, аккумулятор передатчика может быть разряжен и тем самым потерянное управление станет невозможным.

Výměna baterie - RFTC-10/G / Výmena batérie - RFTC-10/G / Battery replacement – RFTC-10/G / Schimbarea bateriei RFTC-10/G / Wymiana baterii - RFTC-10/G / Elem behelyezése - RFTC-10/G / Замена батареи - RFTC-10/G

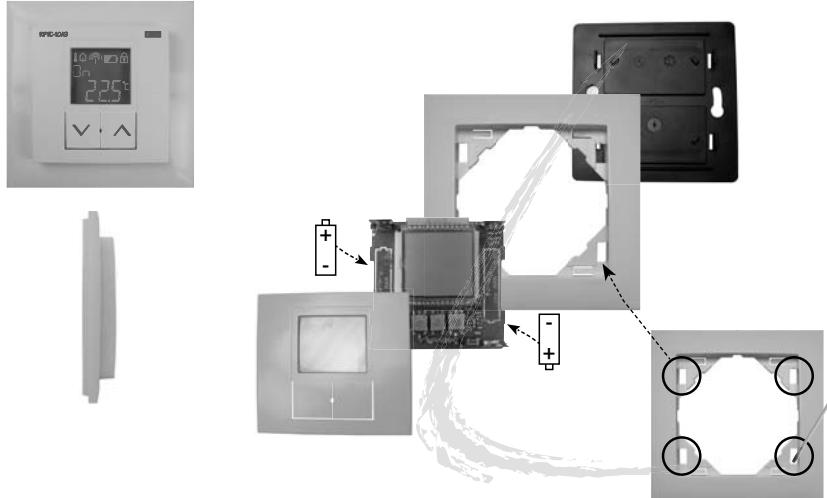


- CZ** Před první kompletací odstraňte výlisky v rámečku (viz obr.) a sloupečná ochrannou fólii z displeje.
 - SK** Pred prvou kompletáciou odstráňte výlisku v rámčeku (vid' obr.) a zlúpnite ochrannú fóliu z displeja.
 - EN** Before the first assembly, remove the mouldings from the box (see figure) and peel off the protective film from the display.
 - RO** Înainte de montare curătati marginile ramei (Img) și îndepărtați folia de pe ecran.
 - PL** Przed pierwszym złożeniem kompletu, przy pomocy śrubokrętu usuń z ramki klapki dla 4 bolców czarnej podkładki i zdejmij folię ochronną z wyświetlacza.
 - HU** Mielőtt összeszerelni, távolítsa el a keretet (lásd ábra) és a kijelző védőfóliáját.
 - RU** Перед первой установкой отделят заглушки (см.картинку) и снимите защитную пленку с дисплея.



Popis prístroja / Popis prístroja / Device description / Descrierea dispozitivelor / Opis aparatu / Az eszközök részei / Описание


RFTC-10/G

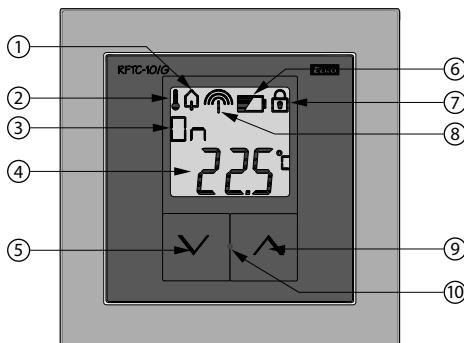


RFTI-10B



RFSTI-11B

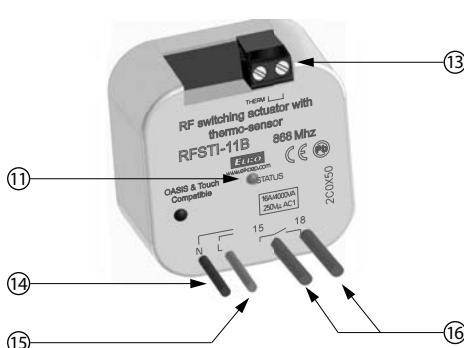

RFSTI-11/G

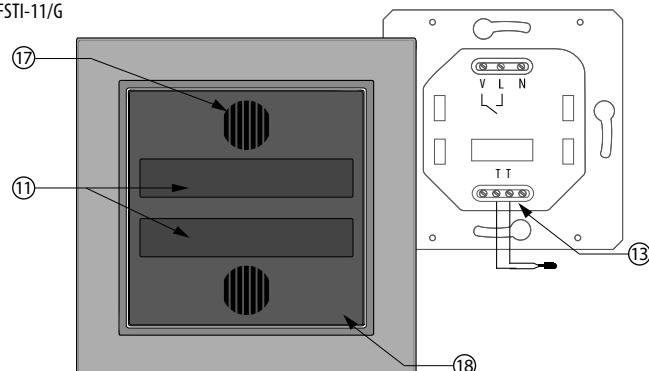

(1) Teplota okruhu nastavená
Teplota okruhu nastavená
Circuit temperature set
Temperatura setata
Nastaviona temperatura w strefie
Beállított hőmérséklet
Температура настроенная

(7) Zamčeno pro úpravy
Zamknuté pre úpravy
Locked for adjustment
Blocat pentru editare
Blokada edycji
Billentyűzár
Закрыто для изменения

(13) Svorka pro připojení externího senzoru TC/TZ
Svorka pre pripojenie externého senzoru TC/TZ
Terminal for the connection of external sensor TC/TZ
Clema pentru senzor extern
Zacisk dla podłączenia zewnętrznego czujnika TC/TZ
Külső TZ / TC érzékelő csatlakozója
Клеммы для подключения датчика TC/TZ

(2) Teplota okruhu naměřená
Teplota okruhu nameraná
Circuit temperature measured
Temperatura masurata
Temperatura w strefie
Mért hőmérséklet
Температура измеренная

(8) Síla signálu
Síla signálu
Signal strength
Intensitate semnal
Síla sygnalu
Átvitel jelzése
Качество сигнала

(14) Nulový vodič
Nulový vodič
Neutral conductor
Nul
Przewód zerowy
Nulla vezető
Ноль

(3) Indikace stavu okruhu
Indikácia stavu okruhu
Circuit status indicator
Indicarea circuitului
Sygnalizacja strefy
Fütőkör állapota
Индикация состояния округа

(9) Ovládací tlačítko ^
Ovládacie tlačítko ^
Control button ^
Buton de comanda ^
Przycisk sterujący ^
Vezérlőgomb ^
Кнопка управления ^

(15) Fázový vodič
Fázový vodič
Phase conductor
Faza
Przewód fazowy
Nulla vezető
Опаза

(4) Indikace teploty
Indikácia teploty
Temperature indicator
Indicarea temperaturii
Temperatura
Hőmérésklet
Индикация температуры

(10) Skryté tlačítko
Skryté tlačítko
Hidden button
Buton ascuns
Ukryty przycisk
Rejtett gomb
Скрытая кнопка

(16) Výstupní kontakty relé
Výstupné kontakty relé
Output relay contacts
Contact iesire relé
Styki wyjściowe
Kimeneti relé érintkezői
Выход. контакты реле

(17) Interní teplotní senzor
Interný teplotný senzor
Internal temperature sensor
Senzor intern de temperatură
Wewn. czujnik temperatury
Beépített érzékelő
Внутренний термодатчик

(6) Indikace stavu baterie
Indikácia stavu batérie
Battery status indicator
Indicati baterie
Сигнализация батарии
Elemállapot
Индикация батареи

(12) Interní senzor
Interný senzor
Internal sensor
Senzor intern
Czujnik wewnętrzny
Веepített érzékelő
Внутренний термодатчик

(18) Ovládající tlačítko
Ovládacie tlačítko
Control button
Indica stare dispositiv
Przycisk sterujący
Vezérlőgomb
Кнопка управления

Prostup radiofrekvenčních signálů různými stavebními materiály / Prestup rádiofrekvenčných signálov rôznymi stavebnými materiálmi / Radio frequency signal penetration through various construction materials / Permeabilitatea semnalului RF prin diferite materiale de constructii / Przepustowość fal radiowych / A rádiófrekenciás jel terjedése különböző anyagokban / Прохождение радиочастотного сигнала через материалы

	60 - 90 %	80 - 95 %	20 - 60 %	0 - 10 %	80 - 90 %

Technické parametry	Technické parametre	Technical parameters	Parametrik technickí	Dane techniczne	Műszaki paraméterek	Технические параметры	RFT-10/G	RFT-10B	RSTI-11B	RSTI-11/G
Napájacie napäť:	Napájacie napäť:	Supply voltage:	Tensione di alimentare:	Napieście zasilania:	Tápfeszültség:	Напряжение питания:	2 x 1.5V bat. AAA	1 x 3V bat. CR2477	230V AC	230V AC
Priem. záťahu:	Priem. záťahu:	Apparent power:	Potere apparente:	Pobór mocy znamionowy:	Felvett teljesítmény:	Энергопотребление кажущ.:	x	x	7VA / cos φ = 0.1	7VA / cos φ = 0.1
Priem. strátový:	Priem. strátový:	Dissipated power:	Potere dissipata:	Pobór mocy stratowej:	Üresítési teljesítmény:	Потребление в теплую:	x	x	0.7 W	+10%/-15 %
Oberáre napätie/priem. napäť:	Oberáre napätie/priem. napäť:	Supply voltage tolerance:	Tensione di alimentare tolerance:	Tolerancja napięcia zasilania:	Tápfeszültség tűrése:	Допуск нап. питания:	x	x	x	x
Zivotnosť batérie:	Zivotnosť batérie:	Battery life:	Durata di vita a batterie:	Tízviszonylati bateriális idő:	Az elem élettartama:	Номинальный срок службы:	x	x	1 rok / year	x
Korekcia teploty:	Korekcia teploty:	Temperature offset:	Korekcia teploty:	Korekcia temperature:	Offset:	Коррекция температуры:	2 tláčítka / buttons v / /	x	x	x
Hoszai/korekcia teploty:	Hoszai/korekcia teploty:	Temperature offset range:	Temperature Offset Gamma:	Offset:	Offset (opcionálne):	Offset (опционально):	± 5 °C	x	x	x
DISPLAY:	DISPLAY:	Display:	Display:	Wyświetlacz:	Kijelző:	Дисплей:	x	x	x	x
PODSTAVENIE:	PODSTAVENIE:	Backlight:	Illuminare din spate:	Podświetlenie:	Podsvitka:	Подсветка:	x	x	x	x
Indikácia prenosu / funkcie:	Indikácia prenosu / funkcie:	Transmission/function indicator:	Transmisiune / indicatoare funcție:	Signálizácia komunikácií/funkcií:	Átvitel / funkcii járásé:	Индикация передачи/функции:	želená LED / red LED	x	x	x
Vstup pre meranie teploty:	Vstup pre meranie teploty:	Temperature measurement input:	Temperatura temperatury:	Wejście dla pomiaru temperatury:	Homéosékit mértében:	Вход для измерения температуры:	1x externi tep. sensor T7/TC	1x vstup na externi tep. senzor T7/TC	1x int. senzor NT/Int. NT sensor	1x int. senzor NT/Int. NT sensor
Temp. meas. range and accuracy:	Temp. meas. range and accuracy:	Temp. meas. range and accuracy:	Temp. jama și precizia:	Zakres i dokład. pomiaru temp.:	Metrestartomány és pontosság:	Диапазон и точность измерения:	0...+55°C; 0.5°C rozszerzuje range:	20...+50°C; 0.5°C rozszerzuje range:	20...+50°C; 0.5°C rozszerzuje range:	20...+50°C; 0.5°C rozszerzuje range:
Yestup	Yestup	Output	Output	Wyjście	Výkon	Выход	1x spínací / NO (Ag510)	1x spínací / NO (Ag510)	8A / AC	8A / AC
počet kontaktov:	počet kontaktov:	Number of contacts:	Număr de contacte:	Prąd stykowy:	Erintési zöld színű:	Контакт во контактах:	x	x	16 A / AC	16 A / AC
Memoriu prúdu:	Memoriu prúdu:	Rated current:	Curent nominal:	Prąd znamionowy:	Nevleges áram:	Номинальный ток:	x	x	2000 A / AC1; 240W / DC1	2000 A / AC1; 240W / DC1
Spínací/výkon:	Spínací/výkon:	Switching power:	Putere de comutare:	Moduł zasilania:	Kapcsolási körésség:	Замыкающая мощность:	x	x	4000 VA / AC1; 384 W / DC	4000 VA / AC1; 384 W / DC
Spíkrový prúd:	Spíkrový prúd:	Peak current:	Curent maxim:	Prąd maksymalny:	Csúcsáram:	Пиковый ток:	x	x	30 A / ~3s	30 A / ~3s
Min. spínací/výkon DC:	Min. spínací/výkon DC:	Switching voltage:	Tensione di cuplare:	Napieście łączeniowe:	Kapcsolási feszültség:	Замыкающее напряжение:	x	x	250 V AC / 24 V DC	250 V AC / 24 V DC
Mechanická životnosť:	Mechanická životnosť:	Max. DC switching power:	Max. DC comutare:	Min. moc łączeniowa DC:	Minimális DC teljesítmény:	Мин. мощька, мощность DC:	x	x	500 mW	500 mW
Elektrická životnosť (AC):	Elektrická životnosť (AC):	Mechanical service life:	Durata di vita meccanica:	Trwałość mechaniczna:	Mechanikus élettartam:	Механ. жизненность:	x	x	3x10 ⁷	3x10 ⁷
Ovládanie	Ovládanie	Control	Control	Sterowanie:	Vezérlés:	Управление:	x	x	RF komandový přenos:	868 MHz
Rf povelom vysieláč:	Rf povelom vysieláč:	Transmitter RF command:	Transmisor RF comanda:	Rf nadajnik:	Rf adás:	RF komandový přenos:	x	x	868 MHz	868 MHz
Vysielácia frekvencia:	Vysielácia frekvencia:	Transmission frequency:	Frecvenia de transmisió:	Częstość transmisji:	Frekvencia:	Частота:	x	x	oboustranný adresovaný zpráva	обратноадресованые сообщения
Spôsob prenosu signálu:	Spôsob prenosu signálu:	Signal transmission method:	Signál transmisió:	Typ transmisií:	Jelátvitel modja:	Способ передачи сигнала:	x	x	bidiirectional addressed message	односторонне адресованые зправки
Manuálne ovládanie:	Manuálne ovládanie:	Manual control:	Manual de control:	Sterowanie ręczne:	Kezi vezérlés:	Ручное управление:	x	x	20 mm	20 mm
Minimálna vzdialenosť ovládania:	Minimálna vzdialenosť ovládania:	Minimum control distance:	Distanță minimă de control:	Min. odległość sterowania:	Minimális működési távolság:	Минимальная дистанция:	x	x	āž / up to 100 m	āž / up to 100 m
Range in open area:	Range in open area:	Other data	Alte date	Zasięg w otwartej przestrzeni:	Na stenu / wall-mounted:	На стену / настенный:	x	x	āž / up to 100 m	āž / up to 100 m
Daňok / rádiové:	Daňok / rádiové:	Pracovná teplota:	Operating temperature:	Temperatura operare:	Működési hőmérséklet:	Рабочая температура:	0...+55 °C	-10...+50 °C	-15...+50 °C	-15...+50 °C
Indikácia pre rádzky:	Indikácia pre rádzky:	Operation indicators:	Indicatori operaționali:	Signálizácia pragi:	Működési jelzések:	Индикация работы:	x	x	červená LED / red LED	modrá červená LED / blue, red LED
Pracovná poloha:	Pracovná poloha:	Operating position:	Positia de funcționare:	Rozvržka pragi:	Működési helyzet:	Рабочее положение:	x	x	červená / žltá / žlutá	červená / žltá / žlutá
Upevnenie:	Upevnenie:	Mounting:	Montare:	Mocowanie:	Szerelés:	Монтаж:	x	x	lepením/sroubováním / giűng / screwing	вывинчиванием/сcrewing
Krytie:	Krytie:	Protection:	Záštitné obalové:	Rögütözés:	Záštitá:	Защита:	IP 20	IP 30	IP 30	IP 20
Voltage surge category:	Voltage surge category:	Excess/ category of the tensiune:	Exces/ categoria tensiunii:	Tápfeszültség/ kategória:	Kategória napájania:	Категория питания:	x	x	III.	III.
Electromagnetic radiation degree:	Stupeň znečistenia:	Contamination in case of leakages:	Stopień zanieczyszczenia:	Szennyezettségi tok:	Cŕtený záplň:	Средний загрязнение:	x	x	2	2
Indikácia pre provoz:	Indikácia pre provoz:	Outlets (C wire, Ø, length):	Prize (C wire, Ø, lungime):	Výstupy (przewód C, Ø, dĺžka):	Vezetékek(C/huzal, Ø, hossz):	Выходы (провод C, диаметр Ø, длина):	x	x	2x0.75mm ² , 2x2.5mm ² , 90mm	2x0.75mm ² , 2x2.5mm ² , 90mm
Pracovná poloha:	Pracovná poloha:	Prerez/priplav vodícov (mm ²):	Prerez/priplav vodícov (mm ²):	Przekrój(mm ²):	Beátható vezeték (mm ²):	Сеч. подключ. проводов (мм ²):	x	x	4x 0.9x 21 mm	4x 0.9x 21 mm
Upevnenie:	Upevnenie:	Dimensions:	Dimensiuni:	Dimensiuni:	Méret:	Минималный размер:	66 g / bez batérií / without batteries	47 g	84 x 93 x 30 mm	84 x 93 x 30 mm
Rozmer:	Rozmer:	Weight:	Greutate:	Waga:	Tömeg:	Совместимость с нормами:	szabványok:	szabványok:	68 g	68 g
Hmotnosť:	Hmotnosť:	Related standards:	Standarde:	Normy:	Norm:	Соответствующие стандарты:	Directive RITE, IEC 60669, EN 300 220, EN 301 489 smernice (Directives RITE, IEC Directive 1999/15)			
Súvisiace normy:	Súvisiace normy:					Соответствующие нормы:				

Umístění / Miejsce / Location / Miejszcze / Umieszczenie / Lokalizace / Pasztowowanie

2 Nevytávajte prudkým teplotným zmenám, pôrieme slnečnému zářeniu a nadmerné vlhkosti. Teplotní jednotky umiestňte tak, aby neboli v blízkosti okien alebo využívacích zariadení apod., ktoré by mohla ovplyvňovať interný teplotní senzor.

3 Nevytávajte prudkým teplotným zmenám, príamemu slnečnému žiareniu a nadmernej vlhkosti. Teplotné jednotky umiestnite tak, aby neboli v blízkosti okien alebo využívacích zariadení apod., ktoré by mohli ovplyvňovať interný teplotny senzor.



4 Avoid rapid temperature changes, direct sunlight and excessive moisture. The temperature units should not be located near windows or heating equipment, etc., which could affect the internal temperature sensor.

5 Evitați schimbările rapide de temperatură, lumina directă a soarelui și umzeala excesivă. Unitatea nu trebuie să fie poziționată în apropierea unei ferestre sau a unui dispozitiv de incălzire periodică, etc., care ar putea afecta senzorul intern.

W Jednotki nie należy umieszczać w miejscach gdzie występuje częste zmiany temperatury i na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgotności. Należy także unikać bliskości okien i grzejników - mogą one niekorzystnie wpływać na sterowanie ogrzewania. Kierując się givors homéosélekt-wałoząbką, wedle rozwiązań napiętych i es dnevéségtől. A hőmérsékleti egységekét úgy kell elhelyezni, hogy ablak, fűrész, stb. ne befolyásolhassák belső hőmérséklet érzékelőt.

W Zasłonę montuje się pojemnego zewnętrznej części, zabezpieczenia przed opadem deszczu, a także przed opadem śniegu. W tym celu zastosowano specjalny system mocowania, który pozwala mocować zasłonę do gorszych warunków atmosferycznych.

- Kérjük a gyors hőmérőklet-változásokat, védje közvetlen napfénytől és a nedvesesből. A hőmérsékleti egy ségeket úgy kell elhelyezni, hogy ablak, fürdő, stb. ne befolyásolhassa a belső hőmérsékletet erőteljesen.
- Zártson le a minden nap a környezetetól, amelyet a személyes termosztátokon vagy a kontroll panelen állítható. A hőmérsékleti modulok nem reagálnak a környezeti hőmérséklet változásainak.



**externí senzor / externý senzor / ext. sensor
/ senzor extern / zewn. czujnik / külső
érzékelő / termosztatik**

 externí senzor / externý senzor / ext. sensor
/ senzor extern / zewn. czujnik / külso
érzékelő / Tepemonatuzuk

Tento vysílač a prijímač jsou přednostně určeny pro přiřazení k jednotce RF Touch.

Aktor RFSTI-10/G můžete v instalaci použít také společně s aktorem RFSA-61B, který spíná topné zařízení.

RFTC-10/G

- regulátor teploty lze použít dvěma způsoby:

- s jednotkou RF Touch slouží pro dočasnou korekci teploty ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) v průběhu nastaveného programu v jednotce RF Touch
- s multifunkčními spinacími aktory RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M a RFSA-66M slouží pro nastavení teploty pro spínání připojeného zařízení

- teplota je snímána vestavěným senzorem

- změna teploty se provádí tlačítky \vee/\wedge a je zobrazena na podsvíceném LCD displeji

- zobrazení displeje:

- naměřená teplota
- sepnutí topného okruhu (topí / netopí)
- doplnkové (sila signálu, stav baterie)

- regulátor je napájen: baterie - 2 x AAA1.5 V

- plochá zadní strana přístroje (viz obrázek) jej umožňuje umístit kdekoliv v prostoru, kde chcete měřit teplotu

- design rámečku LOGUS[®] nabízí luxusní provedení (sklo, dřevo, kámen, kov) s možností umístění do vícenásobných rámečků.

RFTI-10B

- slouží jako snímač teploty a posílá ji v pravidelných intervalech do RF Touch, který může následně vyslat signál pro sepnutí topného zařízení umístěného v jiných prostorách

- obsahuje interní senzor pro měření okolní teploty a svorku pro připojení externího senzoru pro měření teploty venkovních prostor, podlah, atd.

- možnost využití obou senzorů současně

- pro svoji činnost nepotřebuje externí napájení (napájeno z baterie), proto je vhodný také pro bezpečné měření teploty vody (např.: v bazénech)

- indikace přenosu RF signálu LED diodou

- rozměry umožňují montáž do instalací krabice (např. KU-68) bez jiného externího napájení

- možnost přizáření vysílače k ovládání jednotce RF Touch

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- slouží k měření teploty a spínání topného okruhu. Spíná kotel, podlahové topení, klimatizaci, apod.

- tyto kombinované jednotky měří teplotu, zpracovávají, odesírají do RF Touch a zároveň přijímají pokyn k sepnutí topného zařízení

- při náhlé změně teploty vyšlo neodporečné signál do RF Touch jednotky

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- signalizace stavu přístroje LED diodou na předním panelu

RFSTI-11/G: v provedení designu Logus[®]: s možností manuálního ovládání tlačítky přímo na aktoru, tyto slouží k přepínání do úsporného a party režimu (spodní tiskák = úsporný režim; horní = party režim)

- umožňuje ovládat vlastní interní relé, nebo napárováný příslušný spinací aktor, který je řízen povely z RF Touch (viz návod RF Touch)
- červené a modré LED signalizují stav ovládaného relé (interního, nebo externího - dle volby):

 - červená - relé sepnuto

 - modrá - relé rozepnuto

- možnost přizáření přijímačů k systému RF Control

RFSTI-11/G

- jsou určeny pouze pro přiřazení k jednotce RF Touch-W, RF Touch-B

- má zabudovaný interní senzor a svorky pro připojení externího senzoru. Ke snímání teploty lze použít jak jen externí nebo jen interní senzor, tak i oba senzory současně. Při přizáření v módu kombinovaném, snímá teplotu pokud interní senzor, externí senzor hlijá teplotu, kterou pokoj nebo vytápěná místnost, většinou podlahu, nesmí překročit. (viz nastavení RF Touch)

- ochrana funkce - vypnutí interního relé, nebo externího aktoru v případě ztráty komunikace s RF Touch - doba pro vypnutí 25 min

Náhla změna teploty u RFSTI-11B, RFSTI-11/G a RFTI-10B:

Pokud dojde k náhlé změně teploty o 3°C od poslední vyslané hodnoty, tak se další informace do RF Touch o teplotě odesle do 1 min. Pokud dojde ke změnám teploty pod 3°C od poslední vyslané informace o teplotě, tak se do RF Touch odesle informace o aktuální teplotě po uplynutí doby 5 min.

EN

These transmitters and receivers are primarily designed for the assignment to RF Touch unit.

RFTC-10/G actuator can be installed together with RFSA-61B actuator which switches the heating appliance.

RFTC-10/G

- temperature controller can be used in two ways:

- with RF Touch unit it is used for temporary temperature control ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) during the set programme in RF Touch unit
- with multifunction switching actuators RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M and RFSA-66M it is used for setting the temperature for switching the connected device

- the temperature is measured by an internal sensor

- the temperature is controlled by buttons \vee/\wedge and it is shown on the backlit LCD display

- display:

- temperature measured
- switching on the heating circuit (heating/not heating)
- additional (signal strength, battery status)

- controller is powered: battery - 2 x AAA1.5 V

- the flat rear side of the device (see figure) provides for its installation anywhere where you want to measure temperature

- the luxury design of LOGUS[®] frames (glass, wood, stone, metal) enables placement in multiple frames

RFTI-10B

- serves as a temperature sensor sending the data at regular intervals to RF Touch, which can send a signal for switching on the heating device located in other areas

- contains an internal sensor for measuring ambient temperature and a terminal for the connection of an external sensor measuring temperature of outdoor areas, floors, etc.

- possible use of both sensors simultaneously

- does not require an external power supply (battery powered) for its operation, so it is also suitable for safe water temperature measurement (e.g. in swimming pools)

- LED indicator of RF signal transmission

- dimensions allow mounting in an installation box (e.g. KU-68) without any other external power supply

- possible assignment of the transmitter to the RF Touch control unit

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- used for temperature measurement and switching of the heating circuit, switches the boiler, underfloor heating, air conditioning, etc. - a combined unit measures temperature, processes, sends to the RF Touch and receives instructions for switching the heating system

- sends a signal to the RF Touch unit immediately after any sudden temperature changes

RFTI-11B: - design for a mounting box (KU-68).

- LED indicator of the device status on the front panel

RFSTI-11 / G : - Quality design Logus[®] with manual control buttons directly on the actuator, these are used to switching into standby or party mode(lower = energy saving mode; top = party mode)

- Allows you to control internal relay, or paired switching actuator, which is controlled by commands from the RF Touch (see instructions for RF Touch)

- Red and blue LEDs indicate status of controlled relay (internal or external):

 - Red - relay ON

 - Blue - relay OFF

- Ability to assign receivers to RF Control System

- RFSTI-11 / G are used only for assignment to the units-W RF Touch, Touch RF-B

- Has built in sensor and terminals for connection of external sensor. The temperature sensor can be used with only external or only internal sensor, or both sensors simultaneously. When the combined mode is selected, internal sensor controlling ambient temperature, external temperature sensor monitor maximal temperature inside the room usually for under floor heating which must not exceed. (see instructions for RF Touch)

- Protection functions - disable internal relay, or an external actuator in case of loss of communication with the RF Touch - (no communication for more than 25 minutes)

Sudden temperature change in RFSTI-11B, RFSTI-11/G and RFTI-10B:

If there is a sudden change in temperature bigger than 3°C from the last value, information is send to the RF Touch every 1 min. If the changes in temperature is below 3°C from the last value, information is send to the RF Touch every 5 mins.

Tieto vysílače a prijímače sú prednostne určené pre priradenie k jednotke RF Touch.

Aktor RFSTI-10/G môžete v inštalácii použiť tiež spoločne s aktorm RFSA-61B, ktorý spina vykurovacie zariadenie.

RFTI-10/G

- regulátor teploty možno použiť dvoma spôsobmi:

- s jednotkou RF Touch slúži pre dočasné korekcie teploty ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) v príbehu nastaveného programu v jednotke RF Touch
- s multifunkčnimi spinacimi aktormi RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M a RFSA-66M slúži pre nastavenie teploty pre spinanie pripojenej zariadenia

- teplota je snímána vestavénym senzorom

- zmenna teploty se prevádzka tlačítkami \vee/\wedge a je zobrazena na podsvietenom LCD displeji

- zobrazení displeja:

- nameraná teplota
- zopnutie vykurovacieho okruhu (kúri / nekúri)
- doplnkové (sila signálu, stav batérie)

- regulátor je napájan: batérie - 2 x AAA1.5 V

- plochá zadná strana prístroja (viz obrázok) jej umožňuje umiestniť kdekoliv v prostoru, kde chcete meriť teplotu

- design rámečku LOGUS[®] ponúka luxusné prevedenie (sklo, drevo, kameň, kov) s možnosťou umiestnenia do viacnásobných rámečkov.

RFTI-10B

- slúži ako snímač teploty a posielá ho v pravidelných intervaloch do RF Touch, ktorý môže následne vysielat signál pre zopnutie vykurovacieho zariadenia umiestneného v iných priestoroch

- obsahuje interný senzor pre meranie vonkajšej teploty a svorku pre pripojenie externého senzoru pre meranie teploty vonkajších priestorov, podlah, atd.

- možnosť využitia oboch senzorov súčasne

- pre svoju činnosť nepotrebuje externé napájenie (napájeno z batérie), preto je vhodný tiež pre bezpečné meranie teploty vody (napr.: v bazénoch)

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- slúži k meraniu teploty a spínaniu vykurovacieho okruhu. Spina kotel, podlahové topenie, klimatizáciu, apod.

- kombinovaná jednotka meria teplotu, spracováva, odošela do RF Touch a zároveň prijíma pokyn k zopnutiu vykurovacieho zariadenia

- pri náhlnej zmene teploty vyše bežneckého signálu do RF Touch jednotky

RFSTI-11B: - v prevedení do instalacnej krabice (KU-68)

- signalizácia stavu prístroja LED diodou na prednom paneli

RFSTI-11/G: v prevedení designu Logus[®]: s možnosťou manuálneho ovládania zlepšením tlačítkami priamo na aktore, toto slúži k prepínaniu do úsporného a party režimu (spodné stlačenie = úsporný režim; horné = party režim)

- umožňuje ovládať vlastnú interné relé, alebo napárovany príslušný spinací aktor, ktorý je riaden povelmi z RF Touch

- červené a modré LED signalizujú stav ovládaného relé (interného, alebo externého - podľa volby):

 - červená - relé zopnuté

 - modrá - relé rozopnute

- možnosť pridania prijímačov k systému RF Control

- RFSTI-11/G sú určené len pre pridanie k jednotke RF Touch-W, RF Touch-B

- má zabudovaný interný senzor a svorky pre pripojenie externého senzoru. Ke snímaniu teploty možno použiť ako len externý alebo len interný senzor, tak i obidva senzory súčasne. Pri pridávaní v módu kombinovaný, sníma teplotu miestnosti interný senzor, externý senzor kontroluje teplotu, ktorú iba alebo vykurovaná miestnosť, väčšinou podlahu, nesmie prekročiť. (viz nastavenie RF Touch)

- ochrana funkcie - vypnutie interného relé, alebo externého aktora v prípade ztráty komunikácie s RF Touch - doba pre vypnutie 25 min

Náhla změna teploty u RFSTI-11B, RFSTI-11/G a RFTI-10B:

Pokial dojde k náhlnej zmene teploty o 3°C od poslednej vyslanej hodnoty, tak sa dalsia informacia o RF

Touch o teplote odesle do 1 min. Pokial dojde ku zmene teploty pod 3°C od poslednej vyslanej

informacie o teplote, tak sa do RF Touch odesle informacia o aktuálnej teplote po uplynutu doby 5 min.

RO

Aceste emittori si receptoare sunt în principal concepute pentru a atribui o unitate RF Touch.

Actuator RFTC-10/G puteti utiliza deasemenea la instalare impreuna cu RFSA-61B care comuta aparatul de incalzire.

RFTC-10/G

- termostat de temperatura se foloseste sub doua forme:

- cu unitatea RF Touch se foloseste pentru corectarea temperaturii ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) in timpul programului care a fost setat in unitatea RF
- cu actuatorul multifunctionabil RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M SI RFSA-66M se foloseste pentru setarea temperaturii in echipamentul conectat.

- temperatura este măsurată de senzor intern

- schimbarea temperaturii se face prin butoanele \vee/\wedge , afisata pe un display LCD

- ecran LCD:

 - temperatura măsurată

 - comutarea circuitelor de incalzire (incalzeste/oprit incalzire)

 - suplimentare (putere semnal, nivel baterie)

- termostat este alimentat: baterie - 2 x AAA1.5V

- plat la exterior (img.) se poate folosi oriunde doriti masurarea temperaturii

- design-ul ramelor Logus[®] ofera varianta de lux(sticla, lemn, piatra, metal) cu posibilitatea folosirii ramelor multiple

RFTI-10B

- servește ca un senzor de temperatură și-l trimite la intervale regulate la RF Touch, care poate trimite apoi un semnal pentru comutarea ariei în condiții de siguranță (de exemplu, în bazine de înot)

- indicator de transmisie RF cu LED-uri

- dimensiuni permită instalarea a cutiei (de exemplu, KU-68), fără alte de alimentare externe

- posibilitatea de a aloca un emitor la unitatea de control RF

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- utilizat pentru a măsura temperatură și comutarea circuitului de incalzire. Comută cazan, incalzire pardoseala, aer conditionat, etc

- acționator combinat masaora temperatură, prelucreaza și trimite la RF Touch un semnal, și primește un semnal pentru comutarea sursei de incalzire

- o schimbare bruscă a temperaturii trimite imediat un semnal la unitatea Touch RF

RFSTI-11B: - punere în aplicare în doze (KU-68)

- semnalizarea stării actuatorului prin LED, pe panoul frontal

RFSTI-11/G: - Design de calitate Logus[®], cu butoane de control pozitionate direct pe actuator, sunt folosite pentru comutarea catre regimul stand by/asteptare sau party (scuzat= regim economic sau top= regim party)

- Va permite controlul releei interior sau a actuatorului de comutare, care este controlat prin comenzi de la RF Touch.

- a se vedea instructiunile pentru RF Touch

- Ledurile Rosu Si Albastru - indică starele releei controlat (intern sau extern):

 - Rosu - relee conectat

 - Albastru - relee deconectat

- Posibilitatea de a aloca receptorii catre Sistemul RF Control

- RFSTI-11 / G sunt folosite doar pentru alocarea catre unitatile RF Touch-W sau RF Touch-B

- Are un senzor incorporat cat si terminalie pentru conectarea de senzori externi. Senzorul de temperatură poate fi utilizat fie doar cu senzorul extern fie doar cu senzorul intern ori, combinat cu ambi senzori, simultan. Cand este selectat modul combinat, senzorul de interior controleaza temperatura ambientala iar senzorul extern monitorizeaza temperatura maxima din camera, in mod special a pardosei in situatie incalziri prin pardoseala cand, temperatura nu trebuie sa depaseasca anumite valori (a se vedea instructiunile RF Touch)

- reelei intern sau actuatorul extern in cazul in care se pierde conexiunea cu RF Touch - (lipse comunicarii cu RF Touch pentru mai mult de 25 minute)

Schimbări brute de temperatură în RFSTI-11B, RFSTI-11/G și RFTI-10B:

Daca apare o schimbare bruscă de temperatură, mai mare de 3°C , fata de ultima valoare inregistrata, informatie este transmisa catre RF Touch odata la fiecare minut.

Daca apare o schimbare bruscă de temperatură este mai mica decat 3°C fata de ultima valoare inregistrata, informatie este trimisa catre RF Touch odata la fiecare 5 minute

W/w nadajniki i odbiorniki przeznaczone są do współpracy z jednostką RF Touch.
Aktor RF-10/G można zintegrować z aktorem RF-61B np., w celu załączania ogrzewania.

RF-10/G

- regulator temperatury można wykorzystać:

- wraz z jednostką RF Touch do korekcji temperatury ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) ustawionego programu grzewczego
- z wielofunkcyjnymi aktorami RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M i RFSA-66M dla załączania podłączonego urządzenia zależnie od temperatury
- temperatura odczytywana jest z wbudowanego czujnika temperatury
- zmiana temperatury ustawia się \vee/\wedge i wyświetloną jest na wyświetlaczu LCD
- wyświetlacz pokazuje:
 - temperaturę pomiaru
 - status załączonego urządzenia (ogrzewania/ chłodzenia)
 - dodatkowe informacje (silę sygnału, stan baterii)
- zasilanie regulatora: baterie - 2x AAA1.5V
- płaskie wykonanie aktora pozwala na umieszczenie go w najbardziej poządym miejscu
- wykonanie zgodne z LOGUS[®] pozwala na montaż w luksusowych, klinkierowych ramach (szkło, drewno, kamień, metal)

RF-11B, RF-11/G

- spełnia rolę czujnika temperatury, wysyła informację do RF Touch, który na podstawie tych danych załącza odpowiednie urządzenie
- posiada wbudowany czujnik dla pomiaru temperatury i zaciśk do podłączenia czujnika zewnętrznego, mierzącego np. temperaturę podlogi
- możliwość wykorzystania obu czujników jednocześnie
- do pracy nie jest wymagane zewn. zasilanie (zasilany z baterii), co pozwala na bezpieczne zastosowanie na pomiar temp. np. w basenach
- sygnalizacja komunikacji sygnału RF za pomocą diody LED
- wymiary pozwalają na montaż do puszki instalacyjnej (np. KU-68) bez potrzeby zewn. zasilania
- możliwość przypisania do jednostki RF Touch

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- służy do pomiaru temperatury i załączenia strefy ogrzewania. Włącza piec, ogrzewanie podłogowe, klimatyzację, itd.
- wielofunkcyjna jednostka mierzy, przetwarza i wysyła dane do RF Touch, a jednocześnie odbiera sygnały załączania ogrzewania
- podczas naglej zmiany temperatury wysyła sygnał do jednostki RF Touch
RFSTI-11B - w wykonaniu do puszki instalacyjnej (KU-68)

- sygnalizacja stanu aparatu - dioda LED na panelu

RFSTI-11/G - w wykonaniu Logus[®] z możliwością ręcznego sterowania za pomocą przycisków bezpośrednio na aktorze, służą do przeliczania do trybu ekonomicznego a trybu party (dolne naciśnięcie = tryb ekonomiczny; góra = tryb party)

- pozwala sterować wewnętrzny przełącznik, lub przypisany aktor, który sterowany jest z RF Touch (patrz instrukcję RF Touch)
- czerwone i niebieskie a LED sygnalizują stan sterowanego przełącznika (wewnętrzne, lub zewnętrzne - wg wyboru):
 - czerwona - przełącznik załączony
 - niebieski - przełącznik rozłączony

- możliwość przypisania odbiorników do systemu RF Control
- RFSTI-11/G przeznaczone są tylko do przypisania do jednostki RF Touch-W, RF Touch-B
- ma wbudowany wewn. czujnik i zaciśk dla podłączenia zewnętrznego czujnika. Do odczytu temperatury można stosować wewnętrzny / zewnętrzny czujnik lub oba czujniki. Przy przypisaniu trybu kombinowanego, temperaturę pomieszczenia odczytuje wewnętrzny czujnik, zewnętrzny czujnik odczytuje maks. temperaturę w strefie, którą nie może przekroczyć (patrz ustawienia RF Touch)

- ochrona funkcji - wyl. wewnętrzne, lub zewn. aktora w przypadku braku komunikacji z RF Touch - czas dla wyłączenia 25 min
Szybka zmiana temperatury w RFSTI-11B, RFSTI-11/G i RF-10/G:

Jeżeli dojdzie do szybkiej zmiany temperatury o 3°C od ostatnio wysianej wartości, tak kolejne informacje o temperaturze zostaną wysiane do 1 min. Jeżeli dojdzie do zmian temp. poniżej 3°C od ostatniej wysianej informacji o temperaturze, tak do RF Touch wysłe informacje o aktualnej temperaturze po upływie 5 min.

RU

Передатчики предназначены для соединения с RF Touch.

Модуль RF-10/G можно в использовать совместно с RFSA-61B, который коммутирует устройства отопления.

RF-10/G

- регулятор температуры можно использовать двумя способами:

- совместно с RF Touch применяется для временной поправки температуры ($\pm 10^{\circ}\text{C}$) в течении установленной программы RF Touch
- совместно с мультифункциональными включающими исполнителями RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M и RFSA-66M служит для установки температуры для включения подсоединеного устройства

- температура измеряется при помощи встроенного сенсора

- изменение температуры проводится кнопками \vee/\wedge и отображается на LCD дисплее подсветкой

- дисплей отображает:

- измеряемая температура
- включение обогревательного контура (греет, охлаждает)
- дополнительные (мощность сигнала, состояние батареи)
- регулятор питается от батареи - 2xAAA1.5 V
- плоская задняя часть устройства (см. картинку) позволяет разместить его на любом месте, где захотите измерять температуру.
- дизайн рамки LOGUS[®] предлагается в люksusowym wykonaniu (стекло, drewno, kamień, metal) с возможностью размещения в многомestnych ramkach.

RF-11B

- служит в качестве измерителя темперatury dla elementu RF Touch, który следующим образом отправляет sygnał dla włączenia obiegów ogrzewania, zamontowanych w innym miejscu, niż sam RF Touch

- имеет внутренний сенсор для измерения окружающей темперatury i klemmy dla podłączenia zewnętrznego sencora dla zapisywania temperatury na zewnątrz, np. w basenie, itd.

- возможность использования jednoczesnego użycia obu sencorów

- dla swojej pracy nie potrzebuje zewnętrznego питания (pityta się od baterii), поэтому priгодny dla bezpiecznego zapisywania temperatury wody (np. w basenach)

- sygnalizacja stanu urządzenia LED diodą

- rozmiary pozwolają na montaż w montażowej skrzynce (np. KU-68) bez zewnętrznego питания

- możliwość przywożenia do sterującego elementu RF Touch

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- służy do zapisywania temperatury i komutacji perimetru ogrzewania. Komutuje kotł, podgrzewacz, klimatyzator, itd.

- kombinowany element zapisywania temperatury, obrabiający, wysyłający na RF Touch i tą samą komendą do sterowania ogrzewania

- przy zmianie temperatury natychmiast pośle sygnał na RF Touch element

RFSTI-11B - w zastosowaniu pod montażową skrzynkę (KU-68)

- sygnalizuje stan urządzenia LED diodą na przedniej paneli

RFSTI-11G - w designie Logus[®] z możliwością ręcznego sterowania przyciskami na skrzynce, dane przyciski służą do przełączenia w ekonomiczny tryb lub "Party" (niskie naciśnięcie = ekonomiczny tryb, wiekne naciśnięcie = tryb "Party")

- pozwala sterować własnym relsem lub przypisanym sterującym elementem, który sterowany jest komendami z RF Touch (patrz manuał RF Touch)

- czerwony i szary LED odnoszą się do stanu sterowanego rela (wewnętrznego i zewnętrznego — wg wyboru):

- czerwony LED - rela zamknięte
- szary LED - rela rozłączne

- możliwość połączenia sterujących elementów z systemem RF Control

RFSTI-11/G

- przeznaczony tylko do połączenia z RF Touch-W, RF Touch-B

- posiada wbudowany termosensor i klemmy do połączenia zewnętrznego termosensora. Dla odczytywania temperatury można używać tylko wewnętrznego lub zewnętrznego sensora, lub obu sensora jednocześnie. Przy pracy w kombinowanym trybie, wewnętrzny senser odczytuje temperaturę pokoju, zewnętrzny senser śledzi za zmianę temperatury na powierzchni, na której stoi skrzynka (np. naściennego RF Touch)

- załączająca funkcja - wyłączenie wewnętrznego rela lub zewnętrznego sterującego elementu w przypadku utraty komunikacji z RF Touch - czas wyłączenia 25 min.

Wnioskowane zmiany temperatury w RFSTI-11B, RFSTI-11/G i RF-10/G:

W przypadku zmiany temperatury na 3°C od ostatniego zapisu informacja o zmianie temperatury wysyłana jest do RF Touch w ciągu 1 min. W przypadku zmiany temperatury mniej niż 3°C od ostatniego zapisu informacja o zmianie temperatury wysyłana jest do RF Touch po upływie 5 min.

Az alábbi adók és vevők hozzárendelhetők az RF Touch központhoz.

Az RF-10/G eszköz összerendeletek a fűtőberendezést bekapsoló RFSA-61B aktorral.

RF-10/G

- a hőmérséklet-szabályozásnak két módja van:

- az RF Touch egységéhez beállítva ideiglenes hőmérséklet korrekciót végezhetünk ($\pm 10^{\circ}\text{C}$)
- az RFSA-61B, RFSA-62B, RFSA-61M és az RFSA-66M többfunkciós kapsoló aktorokkal használva kapsolhatjuk a csatlakoztatott berendezést
- a hőmérsékletet belső érzékelő méri
- a hőmérséklet változtatása az \vee/\wedge iránygombokkal történik a megvilágított LCD kijelzőn
- az LCD kijelzőn látható:
 - a mért hőmérséklet
 - fűtőkör állapota (fűt / nem fűt)
 - kiegészítő információk (jelerősségi, töltöttségi szint,)
- a szabályozó tápellátás: elem - 2x AAA1.5V
- lapos kivitel (lásd az ábrát), bármilyen felületre rügzíthető, ahol hőmérsékletet szeretné mérni
- a Logus[®] keretek teljes valasztékában rendelkezésre áll (üveg, fa, kő, fém), sorolható.

RF-10B

- az RF Touch központokhoz használható hőmérsékletérzékelő, mely időközönként jelet küld a központnak, ami parancsot küld a fűtés kapcsolására.

- beépített hőérzékelője a környezeti hőmérsékletet méri, míg külső, bekötethető érzékelője külter, padló, stb. hőmérsékletét.

RFSTI-11B, RFSTI-11/G

- hőmérsékletérzékelő és fűtéskapcsoló, közvetlenül kapsolhat kazánt, klímát, stb.

- a kombinált egység elküldi a mért értéket az RF Touch vezérlőnek és végrehajtja a fűtési kör kapsolására vonatkozó utasítást

- a hőmérséklet változásakat azonnal jelzi az RF Touch felé

RFSTI-11B - két- vagy szerevnýdobozba építető (KU-68)

- álapotjelző LED az előlapon

- RFSTI-11/G: - Logus[®] dizájnban készült manuálisan állítható nyomógombos szabályozás közvetlenül az aktoron, mely a kívánt fűtési mód kiválasztását teszi lehetővé (alsó gomb - Takarékos mód, felső gomb - Party mód)

- saját beépített reléjét vagy a hozzá párosított, RF Touch által vezérelt kapsolás aktort irányítja

- a piros és kék LED fény a vezérelt relé állapotát jelzi

- piros - relé behúvza

- kék - relé elengedve

- vevő aktorok csatlakoztatásának lehetősége az RF Control rendszerhez

- az RFSTI-11/G kizárolág az RF Touch-W vagy az RF Touch-B érintőképernyős vezérlő egységgel párosítható


- beépített hőérzékelő és külső hőérzékelő csatlakoztatására alkalmas bemérett van ellává. A hőmérséklet érzékelés végrehajtható a beépített vagy külső hőérzékelővel külön-külön és egyszerre minden hőérzékelőt használva is. Az két hőérzékelő együttes használata esetén a beépített érzékelő a helyiség hőmérsékletét, míg a külső érzékelő azt a hőmérsékletet figeli, amelyet a helyiség -rendszerint a padlófűtés- nem léphet túl (lásd az RF Touch beállításait)

- biztonságvaló funkció - a belső relé kikapcsolás vagy a párosított aktor és az RF Touch egység közötti kommunikáció 25 percenél több tartó megszűnése esetén automatikusan szétkapcsolja a relé kontaktust

Gyors hőmérséklet változás a RFSTI-11B, RFSTI-11/G és RFTI-10B:

Az eszköz alaphelyzetben minden 5 percben küld hőmérséklet információt az RF Touch egységeknek.

Abban az esetben, ha gyors változás történik a mért helyiség hőmérsékletében, azaz az utoljára mért eredmény és az aktuálisan mért eredmény között több mint 3°C eltérés van, az eszköz percenként küld majd az információt a RF Touch egységeknek.



SK

CZ
Vstup a výstup z nastavovacieho menu se provádí stiskom skrytého tlačítka na dobu viac než 2 sekundy - ①. Stisk skrytého tlačítka provádajte dlouhým tenkým nevodivým předmětem, který nemá ostrý hrot.

Pohyb v menu se provádí pomocí tlačitek:

- pravé ovládaci tlačítko - ^
Ⓐ - stisk delší než 2s - odemčení pro úpravu
Ⓑ - stisk kratší než 2s - pohyb ve smere nahoru / nastavení vyšší hodnoty
- levé ovládací tlačítko - V
Ⓒ - stisk delší než 2s - návrat k nastavené původní hodnotě
Ⓓ - stisk kratší než 2s - pohyb ve smere dolů / nastavení nižší hodnoty

Změna položky v menu:

- Stiskem tlačítka Ⓐ delším než 2s, zhasne symbol ⓘ a zobrazený údaj začne blikat.
- Krátkými stisky tlačítek Ⓑ\n Ⓒ upravíte hodnotu.
- Stiskem tlačítka Ⓒ se můžete vrátit k původní hodnotě.
- Stiskem tlačítka Ⓓ potvrďte nastavení - nastavená hodnota přestane blikat a objeví se symbol ⓘ.

Z nastavovacieho menu se RFTC-10/G vráti do základního zobrazení automaticky po 30s od posledního stisku tlačítka.

Indikácia sily signálu ⓘ zobrazuje kvalitu signálu (1 dílek - slabý signál, 3 dílky - kvalitný signál). Pokud spojení so spárovaným s RF Touch (alebo RFSA-6x) není k dispozícii indikácia sa nezobrazuje. Opakování pokusu o spojenie lze vyvolat krátkym stiskom skrytého tlačítka.

Indikácia stavu batérie ⓘ se zobrazuje pouze v prípade nízkého napäťa batérie.

Indikátor vybitia baterie signalizuje, že napätie není dostatočné ke spoločnej komunikácii so spárovanou jednotkou alebo aktorm.

EN

You can enter and exit the setup menu by pressing the hidden button for more than 2 seconds - ①. Press the hidden button by a long, thin non-conductive object without a sharp point.

You can move in the menu using the buttons:

- right control button - ^
Ⓐ - pressing longer than 2s - unlocking for adjustment
Ⓑ - pressing shorter than 2s - moving upwards / setting higher value
- pressing left control button - V
Ⓒ - pressing longer than 2s - return to the original value
Ⓓ - pressing shorter than 2s - moving downwards / setting lower value

Change of the menu items:

- Pressing button Ⓐ longer than 2 seconds, the ⓘ symbol goes off and the displayed value starts flashing.
- Pressing buttons Ⓑ\n Ⓒ shortly the value can be adjusted.
- Pressing the button Ⓒ you can return to the original value.
- Pressing the button Ⓓ the setting is confirmed - the set value stops flashing and symbol ⓘ is displayed.

RFTC-10/G returns from the setup menu to the basic display automatically 30s after the last pressing of the button.

The signal strength indicator ⓘ shows the signal quality (1 division - weak signal, 3 divisions - good signal). If the connection with coupled RF Touch (or RFSA-6x) is not available, the indications are not displayed. Retry the connection by pressing the hidden button briefly.

The battery status indicator ⓘ is only shown in case of low battery voltage.

The low battery indicator indicates that the voltage is not sufficient for reliable communication with the coupled unit or actuator.

PL

Dla wejścia i wyjścia z menu ustawienia naciska się ukryty przycisk na >2s - ①. Naciśnięcie ukrytego przycisku zalecamy naciskać za pomocą cienkiego przedmiotu, który ma ostry koniec.

Do poruszania się po menu służą przyciski:

- prawy przycisk - ^
Ⓐ - naciśnięcie >2s - od blokowanie edycji
Ⓑ - naciśnięcie <2s - ruch do góry / zwiększenie wartości
- lewy przycisk - V
Ⓒ - naciśnięcie >2s - powrót do poprzednio nastawionej wartości
Ⓓ - naciśnięcie <2s - ruch na dół / zmniejszenie wartości

Zmiana pozycji w menu:

- Naciśnięcie przycisku Ⓐ >2s zniknięcie symbolu ⓘ i miganie wyświetlanej wartości.
- Krótkie naciśnięcie Ⓑ\n Ⓒ zmiana wartości.
- Naciśnięcie przycisku Ⓒ przywrócenie poprzedniej wartości.
- Naciśnięcie przycisku Ⓓ zatwierdza ustawioną wartość - ust. wartość nie migła i pojawiła się symbol ⓘ.

Automatyczny powrót z menu ustawienia RFTC-10/G następuje po 30s od ostatniego naciśnięcia.

Sygnalizacja siły sygnału ⓘ (1 kreska - słaby sygnał, 3kreski - bardzo dobry sygnał). Jeżeli nie ma powiązania z RF Touch (lub RFSA-6x) sygnalizacja nie jest wyświetlana. Powtórzenie próby połączenia można wymusić poprzez naciśnięcie ukrytego przycisku.

Sygnalizacja stanu baterii ⓘ wyświetla się tylko w przypadku niskiego napięcia baterii.

Sygnalizator wyładowania informuje, że napięcie nie jest wystarczające dla prawidłowej komunikacji z powiązaną jednostką lub aktorem.

SK
Vstup a výstup z nastavovacieho menu sa prevádzka stlačením skrytého tlačítka na dobu viac než 2 sekundy - ①. Stlačenie skrytého tlačítka prevádzkajte dlhším tenkým nevodivým predmetom, ktorý nemá ostrý hrot.

Pohyb v menu sa prevádzka pomocou tlačítok:

- pravé ovládacie tlačítko - ^
Ⓐ - stlačenie dlhšie než 2s - odomknutie pre úpravu
Ⓑ - stisk kratší než 2s - pohyb vo smere nahor / nastavenie vyšej hodnoty
- ľavé ovládacie tlačítko - V
Ⓒ - stisk delší než 2s - návrat k nastavené pôvodnej hodnote
Ⓓ - stisk kratší než 2s - pohyb vo smere nadol / nastavenie nižzej hodnoty

Zmena položky v menu:

- Stlačením tlačítka Ⓐ dlhším než 2s, zhasne symbol ⓘ a zobrazený údaj začne blikat.
- Krátkymi stlačeniami tlačítko Ⓑ\n Ⓒ upravíte hodnotu.
- Stlačením tlačítka Ⓒ sa môžete vrátiť k pôvodnej hodnote.
- Stlačením tlačítka Ⓓ potvrďte nastavenie - nastavená hodnota prestane blikat a objaví sa symbol ⓘ.

Z nastavovacieho menu sa RFTC-10/G vráti do základného zobrazenia automaticky po 30s od posledného stlačenia tlačítka.

Indikácia sily signálu ⓘ zobrazuje kvalitu signálu (1 dielik - slabý signál, 3 dieliky - kvalitný signál). Pokiaľ spojenie so spárovaním s RF Touch (alebo RFSA-6x) nie je k dispozícii indikácia sa nezobrazuje. Opakovanie pokusu o spojenie možno vyvolať krátkym stlačením skrytého tlačítka.

Indikácia stavu batérie ⓘ sa zobrazuje len v prípade nízkeho napäťa batérie.

Indikátor vybitia batérie signalizuje, že napätie nie je dostatočné ku spoločnej komunikácii so spárovanou jednotkou alebo aktorom.

RO

Intrarea și de ieșire din meniu de configurare se face prin apăsarea butonului ascuns pentru mai mult de 2 secunde - ①. Apăsând butonul pentru a efectua pe ascuns de un obiect subțire non-conductive, care nu are un vârf ascuțit.

Navigarea prin meniuri folosind butoanele:

- butonul de control dreapta - ^
Ⓐ - apasand de mai mult de 2 secunde - debloca pentru editare
Ⓑ - apasand mai puțin de 2 secunde - o mișcare în direcția în sus sau în care stabilește o valoare mai mare
- butonul Stânga de control - V
Ⓒ - apasand mai mult de 2 secunde - înapoi la valoarea setarea inițială
Ⓓ - apasand mai puțin de 2 secunde - mișcare în direcția spre jos / setare valoare mai mică

Modificarea elemente de meniu:

- Apăsați Ⓐ mai mult de 2 secunde, opriți simbolul, simbolul ⓘ palpare.
- O scurtă apăsare pe butoane pentru a regla valoarea Ⓑ\n Ⓒ.
- Ⓒ apăsați pentru a reveni la valoarea inițială.
- Ⓓ apăsați pentru a confirma setarea - simbolul ⓘ valorii de setare nu va mai palpa și simbolul va apărea.

Din meniu de setare RFTC-10/G se întoarce la modul de baza automat după 30 s de la ultima acționare a butonului.

Indicatia intensitatii semnalului ⓘ arata calitatea semnalului (1 linie- semnal slab, - 3 linii semnal de calitate). Daca legatura cu RF TOUCH (sau RFSA-6x), nu este disponibila indicarea nu se vede. Putem sa repetam, proba pentru comunicare cu apasare scurta pe butonul ascuns.

Indicarea intensitatii bateriei ⓘ este vizibila cand tensiunea bateriei este scazuta.

Indicarea bateriei descarcate, inseamna ca tensiunea nu este suficienta pentru comunicare dintre receptor si emitor.

HU

A beállítások menübe történő be- és kilépéshez nyomja a rejtegett gombot több mint 2 másodpercig - ①. Nyomja meg hosszan a rejtegett gombot egy vékony, de nem hegyes nem vezető pálcával.

Navigálás a menükben a gombok segítségével:

- a jobb gomb - ^
Ⓐ - nyomja meg 2 mp-nél hosszabb ideig - szerkesztés menü
Ⓑ - nyomja meg 2 mp-nél rövidebb ideig - mozgatás felfelé / érték növelése
- bal gomb - V
Ⓒ - nyomja meg 2 mp-nél hosszabb ideig - vissza az eredeti beállításra
Ⓓ - nyomja meg 2 mp-nél rövidebb ideig - mozgatás a lefelé / érték csökkenése

Módosítások a menüben:

- Nyomja meg 2mp-nél hosszabb ideig a Ⓐ gombot, amíg a ⓘ villogni kezd
- Rövid gombnyomások Ⓑ\n Ⓒ módosítják az értéket
- Nyomja meg a Ⓒ az eredeti értékek visszaállításához
- Nyomja meg a Ⓓ gombot a beállítás megerősítéséhez - az érték nem villog és megjelenik a szimbólum ⓘ.

Az RFTC-10/G a visszaáll a beállítási menüből alapkijelzőre, az utolsó gombnyomástól eltelt 30mp múlva

A jelerőssége ⓘ ikonja a jel minőségét mutatja (1 ív - gyenge jel; 3 ív - jó jel). Ha a párosított RF Touch (vagy RFSA-6x) eszközökkel nem áll fel a kapcsolat a jelzések nem jelennek meg. Próbálja újra a kapcsolatot a rejtegett gomb megnagyomásával.

Az akkumulátor ikon ⓘ csak akkor jelenik meg, amikor alacsony az elem feszültsége.

Az alacsony elemfeszültség jelzés arra utal, hogy a feszültség nem elegendő a megbízható kommunikációhoz.

Вход и выход из настроек меню осуществляется путём нажатия на скрытую кнопку более чем 2 секунды - ①. На скрытую кнопку нажмите длинным тонким непроводящим предметом без острой вершины.

Управление за помощью кнопок:

- Правая кнопка - ▲

Ⓐ - длинным (мин 2с) нажатием - открыть для изменения

Ⓐ - коротким нажатием - движение вверх / увеличение

- Левая кнопка - ▼

Ⓑ - длинный (мин 2с) нажатием - возвращение

Ⓑ - коротким нажатием - движение вниз / уменьшение

Изменение в меню:

- Нажатием (мин 2с) Ⓐ погаснет символ Ⓛ а отображенное показание начнет моргать.

- Коротким нажатием Ⓐ/Ⓑ измените показание.

- Нажатием Ⓑ вернетесь к исходному показанию.

- Нажатием Ⓐ подтвердите настройку - настроенное показание перестанет моргать и отобразится символ Ⓛ.

Выход из меню настройки проводится нажатием скрытой кнопки. Из меню настройки RFTC-10/G выйдет автоматически после 30с


Индикация качества сигнала ⓘ отображает качество сигнала (1 - плохой сигнал, 3 дольки - хороший сигнал). Если нет соединения с RF Touch (или RFSA-6x) индикация не отображается. Повторную попытку соединения запустите коротким нажатием на скрытую кнопку

Индикация состояния батареи ☺ отображается только в случае низкой уровня батареи.

Даже если уровень батареи хватить для измерения температуры, это не значит что это достаточно для коммуникации с присвоенным элементом или RF Touch.

Přiřazení RFTC-10/G k RF Touch / Priradenie RFTC-10/G k RF Touch / Assignment of RFTC-10/G to the RF Touch / Alocarea RFTC-10/G la unitatea RF TOUCH / Przypisanie RFTC-10/G do RF Touch / RFTC-10/G és RF Touch társítása / Присвоение RFTC-10/G к RF Touch

Přiřazení RFTC-10/G k RFSA-6x / Priradenie RFTC-10/G k RFSA-6x / Assignment of RFTC-10/G to RFSA-6x / Alocarea RFTC-10/G cu RFSA-6x / Przypisanie RFTC-10/G do RFSA-6x / RFTC-10/G és RFSA-6x társítása / Присвоение RFTC-10/G к RFSA-6x



cz

Přiřazení k jednotce RF Touch

Přiřazení RFTC-10/G se provádí v programování jednotky RF Touch, viz. Uživatelský manuál RF Touch.

Základní zobrazení při přiřazení k RF Touch

Na displeji se trvale zobrazuje aktuální naměřená teplota ① - Ⓛ. Stiskem tlačítka Ⓐ nebo Ⓑ přepnute na zobrazení nastavené teploty ② - Ⓜ - tato hodnota problíkává. (Pokud je aktivováno podsvícení displeje první stisk Ⓐ nebo Ⓑ rozsvítí podsvícení a druhý stisk přepne zobrazení.) Po 5s se zobrazení nastavené teploty zpět přepne na teplotu aktuální.

Dočasná korekce teploty

Při zobrazení nastavěné teploty - Ⓜ lze stisky Ⓐ nebo Ⓑ hodnotu nastavené teploty měnit (dlouhý stisk Ⓐ / Ⓑ umožní zrychlenou změnu hodnoty).

Po 5s od posledního stisku tlačítka se zobrazení nastavěné teploty zpět přepne na teplotu aktuální - tím se nově nastavěná hodnota uloží do paměti.

Aktivace dočasné korekce teploty v topném programu v RF Touch se provede v režimu zobrazení aktuální teploty dlouhým stiskem Ⓑ, na displeji RFTC-10/G se na 1s zobrazí symbol ⓘ jako potvrzení zahájení dočasné korekce.

Dočasná korekce je ukončena změnou topného programu nastaveného v RF Touch.

Zobrazení času

Zobrazuje se dle formátu nastaveného v RF Touch – 12h/24h. Pokiaľ je zobrazena aktuální teplota - Ⓛ lze zobrazení času aktivovat dlouhým stiskem Ⓐ - ③. Pokiaľ spojenie s RF Touch nie je k dispozícii časový údaj sa nezobrazuje (-:-:).

Po stisku Ⓐ/Ⓑ nebo automaticky po 10s se zobrazení přepne zpět na aktuální teplotu.

sk

Priradenie k jednotke RF Touch

Priradenie RFTC-10/G sa prevádzka v programovaní jednotky RF Touch, vid. Uživatelský manuál RF Touch.

Základné zobrazenie pri priradení k RF Touch

Na displeji sa trvale zobrazuje aktuálne nameraná teplota ① - Ⓛ. Stačením tlačítka Ⓐ alebo Ⓑ prepnete na zobrazenie nastavenej teploty ② - Ⓜ - tato hodnota preblíkáva. (Pokiaľ je aktivované podsvietenie displeja prvé stačenie Ⓐ alebo Ⓑ rozsvieti podsvietenie a druhé stačenie prepne zobrazenie.) Po 5s sa zobrazenie nastavenej teploty späť prepne na teplotu aktuálnu.

Dočasná korekcia teploty

Pri zobrazení nastavenej teploty - Ⓜ možno stačením Ⓐ alebo Ⓑ hodnotu nastavenej teploty meniť (dlhé stačenie Ⓐ / Ⓑ umožní zrychlenú zmennu hodnoty).

Po 5s od posledného stačenia tlačítka sa zobrazenie nastavenej teploty späť prepne na teplotu aktuálnu - tým sa nově nastavenej hodnote uloží do pamäti.

Aktivácia dočasnej korekcie teploty vo vykurovacom programe v RF Touch sa prevedie v režime zobrazenia aktuálnej teploty dlhým stačením Ⓑ, na displeji RFTC-10/G sa na 1s zobrazí symbol ⓘ ako potvrdené zahájenie dočasnej korekcie.

Dočasná korekcia je ukončená zmenou vykurovacieho programu nastaveného v RF Touch.

Zobrazenie času

Zobrazuje sa podľa formátu nastaveného v RF Touch – 12h/24h. Pokiaľ je zobrazená aktuálna teplota - Ⓛ možno zobrazenie času aktivovať dlhým stačením Ⓐ - ③. Pokiaľ spojenie s RF Touch nie je k dispozícii časový údaj sa nezobrazuje (-:-:). Po stačení Ⓐ/Ⓑ alebo automaticky po 10s sa zobrazenie prepne späť na aktuálnu teplotu.

en

Assignment to RF Touch unit

The assignment of RFTC-10/G is performed by programming the RF Touch unit, see the User Manual for RF Touch.

Basic display for the assignment to RF Touch

The display shows continuously the current measured temperature ① - Ⓛ. Press the button Ⓐ or Ⓑ to display the set temperature ② - Ⓜ - the value is flashing. (If the display backlight is activated, the first pressing of Ⓐ or Ⓑ activates the backlight and the second pressing switches the display.) After 5 seconds, the display of the set temperature switches back to the current temperature.

Temporary temperature offset:

Having displayed the set temperature - Ⓜ by pressing Ⓐ or Ⓑ the set temperature value can be changed (holding Ⓐ / Ⓑ enables fast value change).

5 seconds after the last pressing of the button, the display of the set temperature switches back to the current temperature - the value is saved in the memory.

Temporary temperature offset in the heating program in the RF Touch is activated by holding Ⓑ in the current temperature display mode, ⓘ symbol being displayed for 1s on RFTC-10/G screen confirming the initiation of temporary offset. The temporary offset is completed by changing the heating program set in the RF Touch.

Time visual display

It is shown according to the format set in RF Touch - 12h/24h. If current temperature is shown - Ⓛ you can activate the time display by holding Ⓐ - ③. If the connection with the RF Touch is not available, the time is not displayed (-:-:).

The display switches back to the current value when Ⓐ/Ⓑ is pressed or automatically after 10s.

Priradenie RFTC-10/G k RFSA-6x

Priradenie sa prevádzka v nastavovacom menu RFTC-10/G, kde pomocou Ⓐ/Ⓑ nastavíte adresu multifunkčnej spínačnej jednotky, ktorú chcete spárováť.

Základné zobrazenie pri priradení k aktoru RFSA-6x

Na displeji se trvale zobrazuje aktuální naměřená teplota ④ - Ⓛ. Stiskem tlačítka Ⓐ nebo Ⓑ přepnute na zobrazení nastavené teploty ⑤ - Ⓜ - tato hodnota problíkává. (Pokud je aktivováno podsvícení displeje první stisk Ⓐ nebo Ⓑ rozsvítí podsvícení a druhý stisk přepne zobrazení.) Po 5s se zobrazení nastavené teploty zpět přepne na teplotu aktuální. ON / OFF - značí stav sepnutí kontaktu aktoru RFSA-6x.

Změna nastavenej teploty

Pri zobrazení nastavenej teploty - Ⓜ lze stisky Ⓐ nebo Ⓑ hodnotu nastavenej teploty měnit (dlouhý stisk Ⓐ / Ⓑ umožní zrychlenou změnu hodnoty).

Po 5s od posledního stisku tlačítka se zobrazení nastavenej teploty zpět přepne na teplotu aktuální - tím se nově nastavenej hodnote uloží do paměti. ON / OFF - značí stav sepnutí kontaktu aktoru RFSA-6x.

Assignment of RFTC-10/G to RFSA-6x

The assignment is carried out in the RFTC-10/G setup menu, where the address of the multifunction switching Ⓐ unit that you wish to couple can be set by Ⓑ.

Basic display for the assignment to RFSA-6x actuator

The display shows continuously the current measured temperature ④ - Ⓛ. Press the button Ⓐ or Ⓑ to display the set temperature ⑤ - Ⓜ - the value is flashing. (If the display backlight is activated, the first pressing of Ⓐ or Ⓑ activates the backlight and the second pressing switches the display.) After 5 seconds, the display of the set temperature switches back to the current temperature. ON/OFF - indicates the RFSA-6x actuator contact switching status.

Temperature setting

Having displayed the set temperature - Ⓜ by pressing Ⓐ or Ⓑ the set temperature value can be changed (holding Ⓐ / Ⓑ enables fast value change).

5 seconds after the last pressing of the button, the display of the set temperature switches back to the current temperature - the value is saved in the memory. ON/OFF - indicates the RFSA-6x actuator contact switching status.

Alocarea la unitatea RF Touch

Alocarea se realizeaza in programarea unitatii manuala RF Touch, a se vedea. Ghid de utilizare RF Touch.

Afisarea de baza a Touch RF

Pe ecran se afiseaza in permanenta temperatura măsurata ① - 1. Apăsați ⑤ sau ⑥ pentru a comuta afisarea temperaturii setate. ② - 2 - temperatura palpare. (Daca este activat display care lumineaza prima apasare ⑤ sau ⑥ porneste display ecran si a doua apasare schimba ce arata meniul). Dupa 5 secunde temperatura setata revine la temperatura actuala.

Schimbarea temporara a temperaturii

La setarea temperaturii - 2 prin apasare ⑤ sau ⑥, schimbati temperatura (cu apasare lunga ⑦ / ⑧ schimbati temperatura cu viteza).

Dupa 5 secunde de la ultima apasare se vede ultima temperatura setata si revine la temperatura actuala/- cu aceasta temperatura noua intra in memorie.

Activarea temporara a incalzirii in programul RF Touch se face in regimul temperaturii actuale cu apasare lunga ⑨, pe display RFTC-10/G pentru 1 secunda apare simbolul ⑩ ca si o confirmare a schimbarii corecte a temperaturii.

Corectarea temperaturii temporare se face prin schimbarea programului de incalzire setat in RF Touch.

Setare timp

Arata formatul stabilit de catre Touch RF - 12h/24h. Daca vedeti temperatura curenta - 1 puteati activa timpul prin apasare lunga ⑩ - ③.

Daca legatura nu este disponibila timpul nu este afisat (-:-). Dupa apasare sau automat dupa 10 secunde , ecranul revine la temperatura actuala ⑤\⑥.

Przypisanie do jednostki RF Touch

Jednostka RF Touch przypisuje sie za pomocą programowania RF Touch, patrz. Instrukcję użytkownika RF Touch.

Podstawowe wyświetlenie przy przypisaniu do RF Touch

Na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura ① - 1. Naciśnięcie przycisku ⑤ lub ⑥ przełączca na wyświetlenie ustawionej wartości ② - 2 - wartość migaj. (Jeżeli aktywowane jest podświetlenie pierwsze naciśnięcie ⑤ lub ⑥ włączy podświetlenie i drugie naciśnięcie przełączcy wyświetlenie.) Po 5 s nastąpi przełączenie z wyświetlenia ustawionej temperatury na temperaturę aktualną.

Tymczasowa korekcja temperatury

Podczas wyświetlania ustawionej temperatury - 2 można naciśnięciem ⑤ lub ⑥ zmieniać wartość ustawionej temperatury (długie naciśnięcie ⑦ / ⑧ - szybka zmiana wartości).

Po 5 s od ostatniego naciśnięcia przycisku wskazanie przełączcy się na temperaturę aktualną - nowo ustawiona wartość zapisze się do pamięci.

Aktywacja tymczasowej korekcji temperatury programu ogrzewania RF Touch aktywuje się w trybie wyświetlania aktualnej temperatury za pomocą długiego naciśnięcia przycisku ⑨, na wyświetlaczu RFTC-10/G pokaże się na 1s symbol ⑩ potwierdzający aktywację korekcji.

Tymczasowa korekcja trwa do momentu kolejnej zmiany programu ogrzewania ustawionej wg RF Touch.

Wyświetlanie czasu

Wyświetla się wg formatu RF Touch – 12h/24h. Jeżeli pokazana jest aktualna temperatura - 1 można aktywować wyświetlenie czasu za pomocą długiego naciśnięcia przycisku ⑩ - ③. Jeżeli brakuje połączenia z RF Touch to zamiast czasu wyświetla się (-:-). Po naciśnięciu ⑤\⑥ lub automatycznie po 10s na wyświetlaczu ponownie pokazywana będzie wartość temperatury.

Hozzárendelés az RF Touch-hoz

Az RFTC-10/G az RF Touch programozása szerint működik, lásd. RF Touch használati utasítás.

Alap kijelző, ha RF Touch-hoz van rendelve

A kijelző folyamatosan mutatja az aktuális hőmérsékletet ① - 1. Nyomja meg a ⑤ vagy ⑥ gombot a beállított hőmérséklet megjelenítéséhez ② - 2 - villog. (Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, először nyomjuk meg a ⑤ vagy ⑥ gombot a világítás bekapcsolásához, majd ezután kezelhető a kijelző.) 5 másodperc után a kijelző visszatér az aktuális hőmérsékletre.

Átmeneti hőmérséklet-korekciónak

Beállított hőmérséklet - 2 a ⑤ vagy ⑥ gomb megnyomásával változtatható a beállított hőmérséklet (hosszan nyomva ⑦ / ⑧ gyorsabban változnak az értékek)

Az utolsó gombnyomás után 5 mp-el a beállított hőmérsékletet visszavált az aktuális hőmérsékletet - ez lesz az új beállított érték a memóriában.

Nyomja meg hosszan a ⑤ gombot az aktuális hőmérsékletnél, hogy az RF Touch fűtési programjában aktiválja az ideiglenes korrekciós hőmérsékletet. Az RFTC-10/G kijelzőjén 1mp-ig megjelenik a korrekció megerősítésének szimbóluma ⑩.

Az ideiglenes korrekció megszűnik, ha az RF Touch-ban változik a fűtési program.

Idő kijelzés

Az RF Touch által meghatározott formátumban mutatja - 12h/24h. Az aktuális hőmérséklet - 1 nézetben a ⑥ gomb hosszú nyomásával aktiválható - ③. Ha nincs kapcsolat az RF Touch központtal, akkor az idő nem jelenik (-:-). Az utolsó gombnyomás ⑤ vagy ⑥ után 10 mp múlva a kijelző automatikusan visszatér az aktuális hőmérsékletre.

Присвоение к RF Touch

Присвоение RFTC-10/G проводится на RF Touch, см. Инструкции RF Touch.

Основное отображение присвоение к RF Touch

На дисплей отобразится замеренная температура - 1. Нажатием ⑤ или ⑥ переключитесь на отображение настроенной температуры ② - 2 - настроенная температура мигает. (Если подсветка активная первое нажатие ⑤ или ⑥ включить подсветку а второе переключить отображение). После 5с отображение настроенной температуры автоматически вернется на температуру актуальную.

Временная коррекция температуры:

При отображении настроенной температуры - 2 можно нажатием ⑤ или ⑥ изменить настроенную температуру (длинное нажатие ⑦ / ⑧ ускоренное изменение).

После 5с от последнего нажатия кнопки, отображение настроенной температуры перейдет на температуру актуальную - этим сохранится новая настроенная температура

Активация временной коррекции температуры произойдет после длинного нажатия ⑨ в режиму актуальной температуры, на дисплей RFTC-10/G отобразится 1с символ ⑩ как подтверждение включения временной коррекции программы.

Временная коррекция закончится вместе с изменением темп.программы в RF Touch.

Режим время:

Отображает формат настроенный в RF Touch – 12ч/24ч. Если вы находитесь на актуальной температуре - 1 время можно включить длинный нажатием ⑩ - ③. Если нет связи с RF Touch время не доступно(-:-). После нажатия ⑤\⑥ или автоматически после 10с времени переключится обратно на актуальную температуру.

Alocare RFTC-10/G cu RFSA-6x

Alocarea se realizeaza in meniu RFTC-10/G, unde cu ajutorul semnelor ⑤\⑥ se seteaza adresa actuatorului multifunctionabil care vreti sa cuplati.

Afisarea de baza a actuatorului RFSA-6x

Pe ecran se afiseaza in permanenta temperatura măsurata ① - 1. Apăsați ⑤ sau ⑥ pentru a comuta afisarea temperaturii setate. ② - 2 - temperatura palpare. (Daca este activat display care lumineaza prima apasare ⑤ sau ⑥ porneste display ecran si a doua apasare schimba ce arata meniul). Dupa 5 secunde temperatura setata revine la temperatura actuala.

Schimbarea temporara a temperaturii

La setarea temperaturii - 2 prin apasare ⑤ sau ⑥, schimbati temperatura (cu apasare lunga ⑦ / ⑧ schimbati temperatura cu viteza).

Schimbarea temperaturii setate

La setarea temperaturii - 2 - prin apasare ⑤ sau ⑥, schimbati temperatura (cu apasare lunga ⑦ sau ⑧ schimbati temperatura cu viteza).

Dupa 5 secunde de la ultima apasare se vede ultima temperatura setata si revine la temperatura actuala - cu aceasta temperatura noua intra in memorie.

Activarea temporara a incalzirii in programul RF Touch se face in regimul temperaturii actuale cu apasare lunga ⑨, pe display RFTC-10/G pentru 1 secunda apare simbolul ⑩ ca si o confirmare a schimbarii corecte a temperaturii.

Corectarea temperaturii temporare se face prin schimbarea programului de incalzire setat in RF Touch.

Setare timp

Arata formatul stabilit de catre Touch RF - 12h/24h. Daca vedeti temperatura curenta - 1 puteati activa timpul prin apasare lunga ⑩ - ③.

Daca legatura nu este disponibila timpul nu este afisat (-:-). Dupa apasare sau automat dupa 10 secunde , ecranul revine la temperatura actuala ⑤\⑥.

Przypisanie RFTC-10/G do RFSA-6x

Przypisujecie się w menu ustawienia w RFTC-10/G, gdzie za pomocą przycisków ⑤\⑥ ustawiamy adres ułofunkcyjnego aktora do łączenia, który chcemy powiązać.

Podstawowe wyświetlenie po przypisaniu do aktora RFSA-6x

Na wyświetlaczu pokazywana będzie aktualna zmierzona temperatura ④ - 1. Naciśnięciem przycisku ⑤ lub ⑥ przełączcy się wyświetlenie ustawionej temperatury ⑤ - 2 - wartość migaj. (Jeżeli aktywowane jest podświetlenie wyświetlacza pierwsze naciśnięcie ⑤ lub ⑥ włączy podświetlenie, a drugie naciśnięcie przełączcy wyświetlenie.) Po 5 s nastąpi przełączenie z wyświetlenia ustawionej temperatury na temperaturę aktualną.

Zmiana ustawionej temperatury

Przy wyświetlaczu ustawionej temperatury - 2 można wartość temperatury zmienić naciśnięciem przycisków ⑤ lub ⑥ (długie naciśnięcie ⑦ / ⑧ - oznacza szybką zmianę wartości).

Po 5 s od ostatniego naciśnięcia wyświetlenia ustawionej temperatury z powtorem zostanie wyświetlana temperatura aktualna - nowa ustawiona wartość temperatury zostanie zapisana do pamięci. ON / OFF - oznacza stan załączania styku aktora RFSA-6x.

Zmiana ustawionej temperatury

Przy wyświetlaczu ustawionej temperatury - 2 można wartość temperatury zmienić naciśnięciem przycisków ⑤ lub ⑥ (długie naciśnięcie ⑦ / ⑧ - oznacza szybką zmianę wartości).

Po 5 s od ostatniego naciśnięcia wyświetlenia ustawionej temperatury z powtorem zostanie wyświetlana temperatura aktualna - nowa ustawiona wartość temperatury zostanie zapisana do pamięci. ON / OFF - oznacza stan załączania styku aktora RFSA-6x.

RFTC-10/G társítása RFSA-6x kátorral

Az RFTC-10 / G beállítások menüjében a ⑤\⑥ gombokkal írja be a párosítani kívánt multifunkciós aktor címét.

Alapkijelző RFSA-6x párosításáról

A kijelző folyamatosan mutatja az aktuális hőmérsékletet ① - 1. Nyomja meg a ⑤ vagy ⑥ gombot a beállított hőmérséklet megjelenítéséhez ② - 2 - villog. (Ha a háttérvilágítás be van kapcsolva, először nyomjuk meg a ⑤ vagy ⑥ gombot a világítás bekapcsolásához, majd ezután kezelhető a kijelző.) 5 másodperc után a kijelző visszatér az aktuális hőmérsékletre.

Átmeneti hőmérséklet-korekciónak

Változás a beállított hőmérsékleten

Beállított hőmérséklet - 2 a ⑤ vagy ⑥ gomb megnyomásával változtatható a beállított hőmérséklet (hosszan nyomva ⑦ / ⑧ gyorsabban változnak az értékek)

Az utolsó gombnyomás után 5 mp-el a beállított hőmérsékletet visszavált az aktuális hőmérsékletet - ez lesz az új beállított érték a memóriában.

Nyomja meg hosszan a ⑤ gombot az aktuális hőmérsékletnél, hogy az RF Touch fűtési programjában aktiválja az ideiglenes korrekciós hőmérsékletet. Az RFTC-10/G kijelzőjén 1mp-ig megjelenik a korrekció megerősítésének szimbóluma ⑩.

Az ideiglenes korrekció megszűnik, ha az RF Touch-ban változik a fűtési program.

Idő kijelzés

Az RF Touch által meghatározott formátumban mutatja - 12h/24h. Az aktuális hőmérséklet - 1 nézetben a ⑥ gomb hosszú nyomásával aktiválható - ③. Ha nincs kapcsolat az RF Touch központtal, akkor az idő nem jelenik (-:-). Az utolsó gombnyomás ⑤ vagy ⑥ után 10 mp múlva a kijelző automatikusan visszatér az aktuális hőmérsékletre.

Присвоение RFTC-10/G к RFSA-6x

Присвоение проводится в Меню Настройки RFTC-10/G, где за помощью ⑤\⑥ настрояите адрес мультифункция. коммут. элемента который хотите присоединить.

Основное отображение присвоение к RFSA-6x

На дисплей отобразится замеренная температура ④ - 1 . Нажатием ⑤ или ⑥ переключитесь на отображение настроенной температуры ⑤ - 2 - настроенная температура мигает. (Если подсветка активная первое нажатие ⑤ или ⑥ включить подсветку а второе переключить отображение). После 5с отображение настроенной температуры автоматически вернется на температуру актуальную.

Изменение настроенной температуры:

При отображении настроенной температуры - 2 можно нажатием ⑤ или ⑥ изменить настроенную температуру (длинное нажатие ⑦ / ⑧ ускоренное изменение).

После 5с от последнего нажатия кнопки, отображение настроенной температуры перейдет на температуру актуальную - этим сохранится новая настроенная температура


On / Off - означает состояние выходного контакта RFSA-6x.

Изменение настроенной температуры:

При отображении настроенной температуры - 2 можно нажатием ⑤ или ⑥ изменить настроенную температуру (длинное нажатие ⑦ / ⑧ ускоренное изменение).

После 5с от последнего нажатия кнопки, отображение настроенной температуры перейдет на температуру актуальную - этим сохранится новая настроенная температура.

On / Off - означает состояние выходного контакта RFSA-6x.

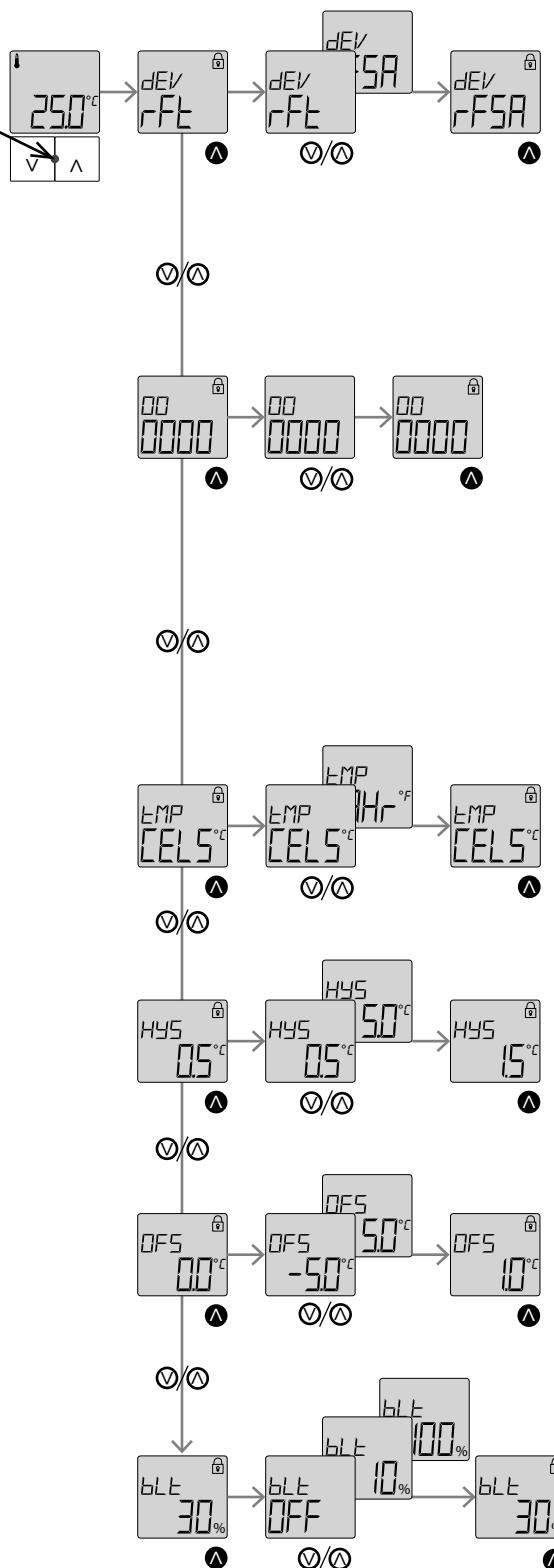

- CZ** *DEV* - volba komunikace - *RFT* - je přiřazen k jednotce RF Touch.
- *RFSR* - je spárován se spínacím multifunkčním aktorem (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- SK** *DEV* - volba komunikácie - *RFT* - je priradený k jednotke RF Touch.
- *RFSR* - je spárovaný so spínacím multifunkčným aktorom (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- EN** *DEV* - communication option - *RFT* - assigned to RF Touch unit.
- *RFSR* - coupled with multifunction switch actuator (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- RO** *DEV* - alege comunicare: - *RFT* - este alocat la unitatea RF Touch.
- *RFSR* - este cuplată cu actuator multifunctionabil (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- PL** *DEV* - wybór komunikacji - *RFT* - przypisanie jest do jednostki RF Touch.
- *RFSR* - powiązanie z wielofunkcyjnym aktorem do łączenia (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- HU** *DEV* - Kommunikáció választás - *RFT* - az egység RF Touch-hoz rendelése.
- *RFSR* - multifunkciós kapcsoló aktorral párosítva (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- RU** *DEV* - выбор коммуникации - *RFT* - модуль присвоен к RF Touch.
- *RFSR* - модуль присвоен (RFSA-61B / RFSA-62B / RFSA-61M / RFSA-66M).
- CZ** *00 0000* - adresa - pro přiřazení k RF touch - zobrazena vlastní adresa jednotky RFTC-10 (nelze měnit).
- pro přiřazení k RFSA-6x - pomocí *00 0000* nastavte adresu spárovanej multifunkčnej spinaciej jednotky.
- SK** *00 0000* - adresa - pre pripradenie k RF touch - zobrazená vlastná adresa jednotky RFTC-10 (nemožno meniť).
- pre pripradenie k RFSA-6x - pomocí *00 0000* nastavte adresu spárovej multifunkčnej spinacej jednotky.
- EN** *00 0000* - address - assignment to RF Touch - RFTC-10 unit address is displayed (cannot be changed).
- assignment to RFSA-6x - using \ set the address of coupled multifunction switching unit.
- RO** *00 0000* - adresa - pentru alocarea la RF TOUCH- se afiseaza adresa piesei RFTC-10(nu se poate schimba).
- pentru alocare la RFSA-6x - cu ajutorul *00 0000* setati adresa actuatorului multifunctionabil cu care se cupleaza.
- PL** *00 0000* - adres - dla przypisania do RF touch - adres jednotki RFTC-10 określony przez producenta (bez możliwości zmiany).
- dla przypisania do RFSA-6x - za pomocą *00 0000* ustawiamy adres powiązanej wielof. jednostki do łączenia.
- HU** *00 0000* - cím - RF Touch-hoz rendelés - megjelenik az eszköz saját címe (nem változtatható).
- RFSA-6x aktorhoz rendelés - a *00 0000* gombokkal írja be a multifunkciós kapcsoló aktort címét.
- RU** *00 0000* - адрес - для RF touch - отображение и сбст.адрес модуля RFTC-10.
- за помощью *00 0000* настройте адрес коммут. элемента.
- CZ** *TMP* - volba zobrazení teploty ve °Celsia nebo °Fahrenheita.
SK *TMP* - volba zobrazenia teploty v °Celsia alebo °Fahrenheita.
EN *TMP* - temperature displayed in Celsius or Fahrenheit.
RO *TMP* - se alege temperatura in grade Celsius sau Farenheit.
PL *TMP* - wybór wyświetlenia temperatury w jednostkach °Celsjusza lub °Fahrenheita.
HU *TMP* - Választható °Celsius vagy °Fahrenheit.
RU *TMP* - выбор отображение температуры °Celsia или °Fahrenheit
- CZ** *HYS* - hystereze spináni, rozsah 0.5...5°C (1...10°F) - tato volba se zobrazuje pouze pri spárování s multifunkčním spínacím aktorem.
SK *HYS* - hysterézia spínania, rozsah 0.5...5°C (1...10°F) - táto volba sa zobrazuje len pri spávaní s multifunkčným spínacím aktorom.
EN *HYS* - switching hysteresis, range 0.5... 5°C (1...10 °F) - this selection is displayed only when coupled with multifunction switching actuator.
RO *HYS* - comuta histerese, diferență 0.5...5 grade C (1...10 grade F) - aceasta alegere este vizibila cand se cupleaza actuatorul multifunctionabil.
PL *HYS* - histereza łącznia, zakres 0.5...5°C (1...10°F) - wyświetla się tylko podczas powiązania z wielofunkcyjnym aktorem do łączenia.
HU *HYS* - a kapcsolás hiszterézise, 0.5...5°C (1...10°F) tartományban - az opció csak akkor jelenik meg, ha van párosítva multifunkciós kapcsoló aktor.
RU *HYS* - гистерезис коммутации, диапазон 0.5...5°C (1...10°F) - доступно только с мультифункциональным коммутатором
- CZ** *DFS* - offset teplotního čidla, rozsah -5...+5°C (-10...10 °F).
SK *DFS* - offset vykurovacieho čidla, rozsah -5...+5°C (-10...10 °F).
EN *DFS* - temperature sensor offset, range -5...+5°C (-10...10 °F).
RO *DFS* - offset senzor de temperatură, diferență -5...+5 grade C (-10...10 grade F).
PL *DFS* - offset czujnika temperatury, zakres -5...+5°C (-10...10 °F).
HU *DFS* - hőméréklet offset -5...+5°C (-10...10 °F) tartományban.
RU *DFS* - offset (отклонение) термодатчика, диапазон -5...+5°C (-10...10 °F)
- CZ** *BLT* - intenzita podsvícení displeje v rozsahu 10% - 100% nebo *OFF* - vypnuto. (Podsvícení je aktivní v základním zobrazení 10s od stisku *00 0000* nebo *00 0001*).
SK *BLT* - intenzita podsvietenia displeja v rozsahu 10% - 100% alebo *OFF*-vypnuté. (Podsvietenie je aktívne v základnom zobrazení 10s od stlačenia *00 0000* alebo *00 0001*).
EN *BLT* - display backlight intensity in the range of 10% - 100% or *OFF*-deactivated. (The backlight is active in the basic display 10s after pressing *00 0000* or *00 0001*).
RO *BLT* - intensitatea luminii display-ului , diferență 10%-100% sau *OFF*-oprit. (Cand display activ, el lumineaza 10 secunde la apasare *00 0000* sau *00 0001*).
PL *BLT* - poziția podświetlenia wyświetlacza 10% - 100% lub *OFF*-wyłączony. (Podświetlenie jest aktywne w podstawowym trybie 10s od naciśnięcia *00 0000* lub *00 0001*).
HU *BLT* - háttérvilágítás intenzitása 10% - 100% tartományban vagy *OFF*-ki. (A háttérvilágítás az alapkijelzőről a *00 0000* gombok 10mp-es megnyomásával aktiválható)
- RU** *BLT* - яркость дисплея (подсветки) 10% - 100% или *OFF*-выключено. (Подсветка активна по умолчанию 10с после нажатия *00 0000* или *00 0001*)

Teplotní odchylka RFSTI-11/G / Teplotná odchýlka RFSTI-11/G / Temperature deviation of RFSTI-11/G / Tabel de setari pentru RFSTI-11/G / Odchylenie temperatury w RFSTI-11/G / RFSTI-11/G Hőmérséklet eltérés / Отклонение температуры RFSTI-11/G

CZ Z důvodu oteplovení vnitřního kontaktu relé ve výrobku RFSTI-11/G průchodem proudu do připojené zátěže, je doporučeno aplikovat offsetu dle níže uvedené korekční tabulky dle hodnoty výkonu ovládané zátěže. Nastavení offsetu se provádí v zářízení RF Touch, k danému okruhu vytápení, ke kterému je přiřazeno zařízení RFSTI-11/G.

EN Due to warming of internal relay contact in the product RFSTI-11/G, which are caused by current flow to the connected load, it is highly recommended to use the offset settings according to the following correction table, according to the value of controllable power. Offset settings are done in RF Touch device, for a given heating circuit, to which the device RFSTI-11/G is assigned.

PL Z względu na grzanie się wewnętrznego styku przełącznika w produkcji RFSTI-11G, spowodowane przepływem prądu do obciążenia, zaleca się aby dokonać korekcji ustawień według poniższej tabeli korekcji, w zależności od rodzaju obciążenia. Korekcji ustawień dokonuje się w urządzeniu RF Touch dla danego obiegu grzewczego do którego urządzenie RFSTI-11 / G jest przypisane.

RU Из-за прогрева внутреннего контакта реле у RFSTI-11 / G прохождением тока на нагрузку, рекомендуется применять настройки отклонения в соответствии с нижеприведённой таблицей коррекции соответственно значения мощности управляемой нагрузки. Настройка отклонения проводится в устройстве RF Touch для данного отопительного контура, к которому относится RFSTI-11 / G.

SK Z dôvodu oteplovenia vnútorného kontaktu relé vo výrobku RFSTI-11/G prechodom prúdu do pripojenej zátěže, je doporučené aplikovať nastavenie offsetu podľa nižšie uvedenej korekčnej tabuľky podľa hodnoty výkonu ovládané zátěže. Nastavenie offsetu sa prevádzka v zariadení RF Touch, k danému okruhu vykurovania, ku ktorému je priradené zariadenie RFSTI-11/G.

HU Az RFSTI-11/G belső reléjéhez csatlakoztatott terhelésnek az érintkezőn át folyó áramra felmelegithető az eszköz, ezért ajánlott az alábbi korekciós táblázat használata a vezérelt terhelés nagyságától függő offset érték beállításához. Az offset beállítása az RF Touch vezérlőben végezhető el, kiválasztva azt a fűtési kört, melyhez az RFSTI-11/G hozzá van rendelve.

Serpnutý výkon / Zopnutý výkon / Connected power / Puterea de conectare / Podłączone zasilanie / Kapcsolt teljesítmény / Потребляемая мощность	0 VA	250 VA	500 VA	1000 VA	1500 VA	2000 VA
Offset v nastavení RF Touch / Offset v nastavení RF Touch / Offset in RF Touch settings / Compensare in setarile RF Touch / Korekcja w ustawieniach RF Touch / Offset beállítása az RF Touch vezérlőben / Отклонение в настройках RF Touch	-5 °C	-3,5 °C	-2 °C	-1,5 °C	-0,5 °C	0

Name of the Document / Název dokumentace: Manual		Number of Documentation / Číslo dokumentu: 4286/3175/3584/4277-02-001	
Name of the Product / Název výrobku: RFTI-10/G; RFTI-10B; RFSTI-11B; RFSTI-11/G	Supply voltage / Napájecí napětí: dle jednotlivých výrobků		
Semifi-finished product / Polotovar: <input checked="" type="checkbox"/>	Designed by / Zpracoval: Čemboran	dokument podléhá schvalování v IS ABRA	Rev.: 0
Folder Location/Umístění souboru: S:\Elko_zdrojova_data\NAVODY\RFka\navod\navod teplotni\RF_tepletne_A4_7.indd			